Mario TASSONE
Electrotechnique

# STATION EAU POTABLE
# GRIESBACH

Mario TASSONE
Electrotechnique
4 Impasse Denis Papin - 67400 ILLKIRCH
Tel: 03.88.55.03.43 Fax: 03.88.67.19.84

| Dessiné par: FRIEDRICH | 02.041 | 00 | |
|---|---|---|---|
| Date: 10/03 | AFFAIRE | FOLIO | MODIF. |


PAGE DE GARDE

| FOLIO | DESIGNATION | INDICE | FOLIO | DESIGNATION | INDICE |
|---|---|---|---|---|---|
| F00 | PAGE DE GARDE | | F40 | BORNIER XP | |
| F01 | LISTE DES FOLIOS | | F41 | BORNIER XC1 | |
| F02 | RESERVE | | F42 | BORNIER XC2 | |
| F03 | ARRIVEE 400VAC | | F43 | | |
| F04 | DISTRIBUTION 400VAC | | F44 | | |
| F05 | DISTRIBUTION 400VAC | | F45 | | |
| F06 | RESERVE | | F46 | | |
| F07 | DISTRIBUTION 230VAC | | F47 | | |
| F08 | RESERVE | | F48 | | |
| F09 | RESERVE | | F49 | | |
| F10 | COMMANDE | | F50 | TELEGESTION | |
| F11 | COMMANDE | | F51 | | |
| F12 | RESERVE | | F52 | | |
| F13 | RESERVE | | F53 | | |
| F14 | RESERVE | | F54 | | |
| F15 | RESERVE | | F55 | | |
| F16 | RESERVE | | F56 | | |
| F17 | RESERVE | | F57 | | |
| F18 | RESERVE | | F58 | | |
| F19 | RESERVE | | F59 | | |
| F20 | COMMANDE COMPRESSEUR | | F60 | | |
| F21 | COMMANDE POMPE 1 | | F61 | | |
| F22 | COMMANDE POMPE 2 | | F62 | | |
| F23 | COMMANDE POMPE DOSEUSE | | F63 | | |
| F24 | RESERVE | | F64 | | |
| F25 | RESERVE | | F65 | | |
| F26 | RESERVE | | F66 | | |
| F27 | RESERVE | | F67 | | |
| F28 | RESERVE | | F68 | | |
| F29 | RESERVE | | F69 | | |
| F30 | PUISSANCE COMPRESSEUR | | F70 | | |
| F31 | PUISSANCE POMPE 1 | | F71 | | |
| F32 | PUISSANCE POMPE 2 | | F72 | | |
| F33 | PUISSANCE POMPE DOSEUSE | | F73 | | |
| F34 | RESERVE | | F74 | | |
| F35 | RESERVE | | F75 | | |
| F36 | RESERVE | | F76 | | |
| F37 | RESERVE | | F77 | | |
| F38 | RESERVE | | F78 | | |
| F39 | RESERVE | | F79 | | |

Mario TASSONE
Electrotechnique
4 Impasse Denis Papin - 67400 ILLKIRCH
Tel: 03.88.55.03.43 Fax: 03.88.67.19.84

| Dessine par: FRIEDRICH | 02,041 | 01 | |
|---|---|---|---|
| Date: 10/03 | AFFAIRE | FOLIO | MODIF. |


STATION EAU POTABLE GRIESBACH
LISTE DES FOLIOS

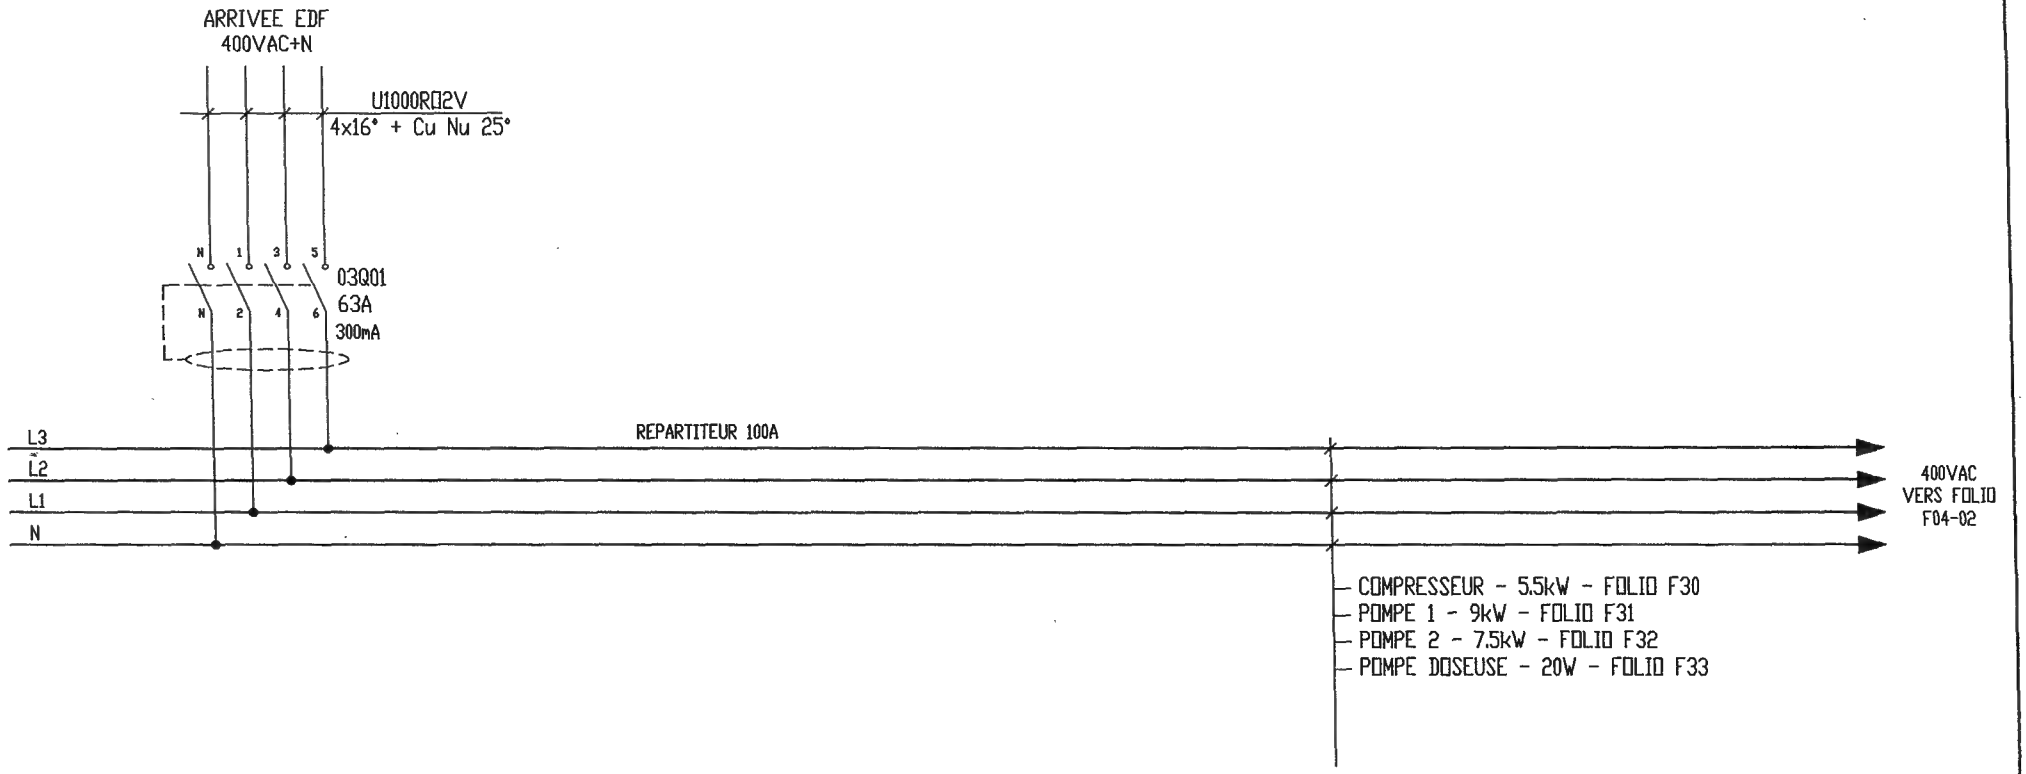


Mario TASSONE
Electrotechnique
4 Impasse Denis Papin - 67400 ILLKIRCH
Tel: 03.88.55.03.43 Fax: 03.88.67.19.84

| Dessiné par: FRIEDRICH | 02.041 | 03 | |
|---|---|---|---|
| Date: 10/03 | AFFAIRE | FOLIO | MODIF. |


STATION EAU POTABLE GRIESBACH
ARRIVEE 400VAC

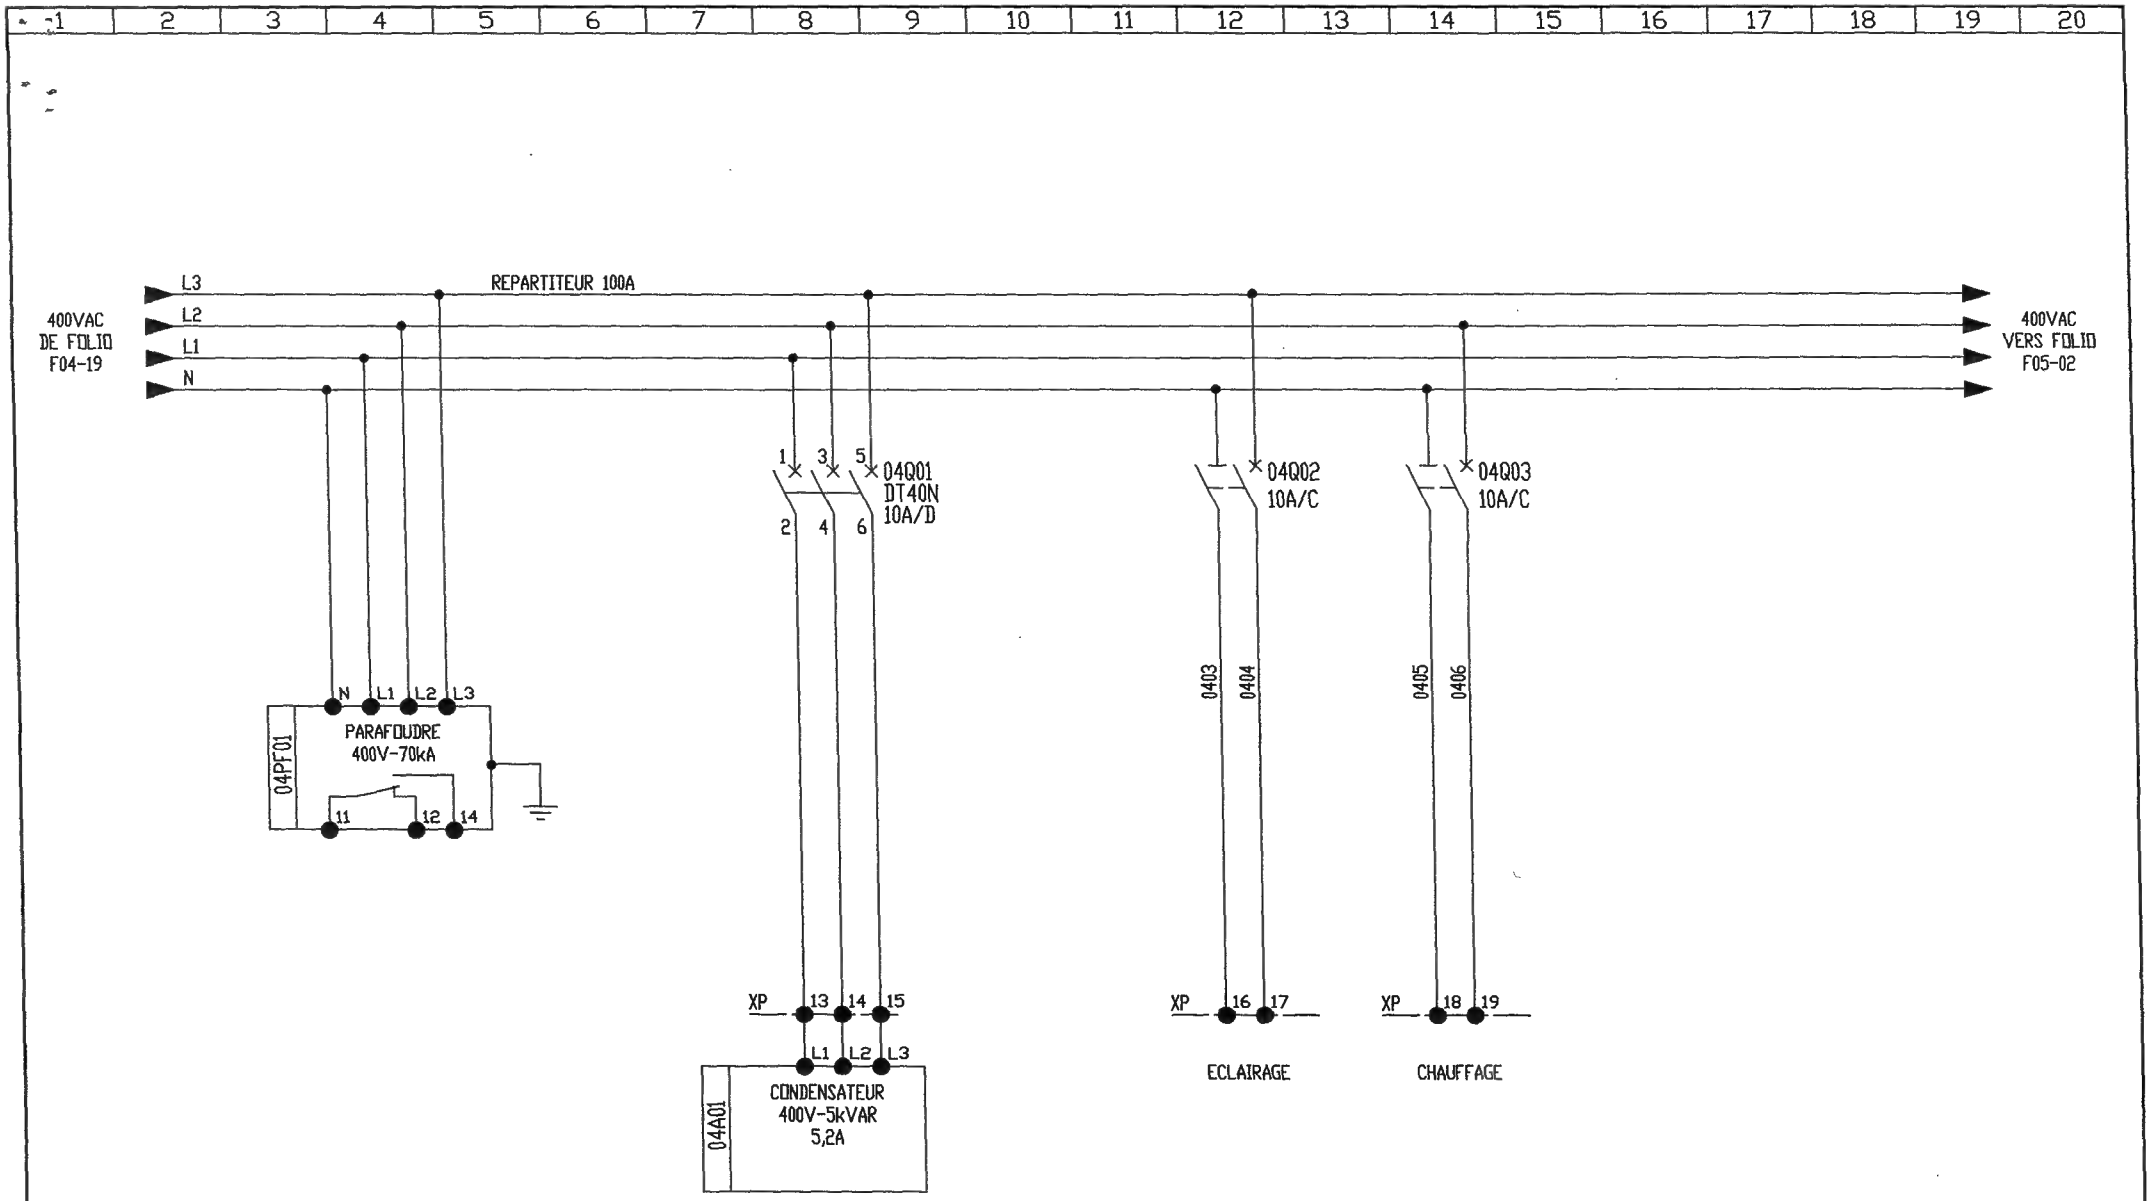


Mario TASSONE
Electrotechnique
4 Impasse Denis Papin - 67400 ILLKIRCH
Tel: 03.88.55.03.43 Fax: 03.88.67.19.84

| Dessine par | 02.041 | 04 | |
|---|---|---|---|
| FRIEDRICH | | | |
| Date: 10/03 | AFFAIRE | FOLIO | MODIF. |


STATION EAU POTABLE GRIESBACH
DISTRIBUTION 400VAC

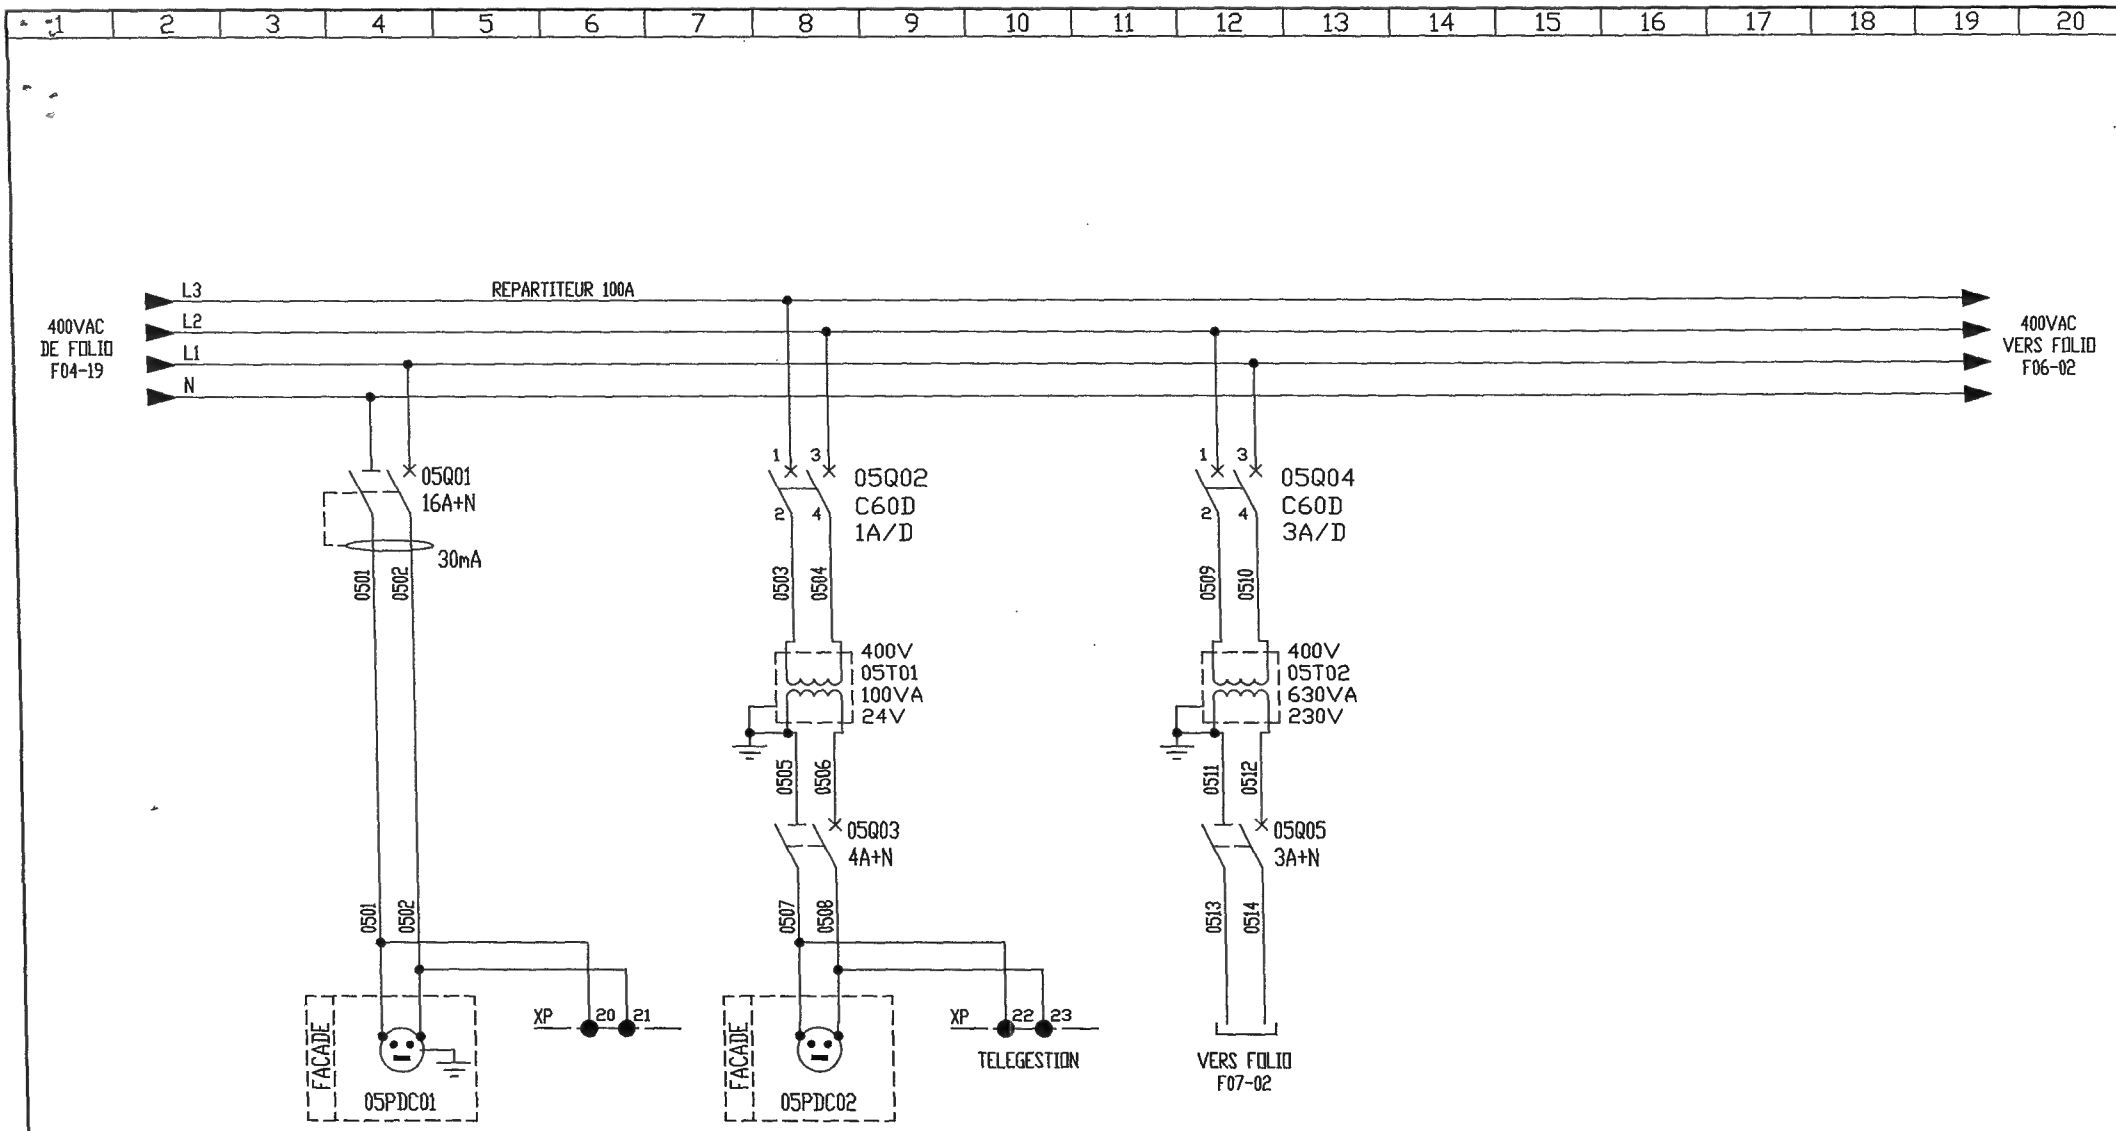


Mario TASSONE
Electrotechnique
4 Impasse Denis Papin - 67400 ILLKIRCH
Tel: 03.88.55.03.43 Fax: 03.88.67.19.84

| Dessiné par | | | |
|---|---|---|---|
| FRIEDRICH | 02.041 | 05 | |
| Date: 10/03 | AFFAIRE | FOLIO | MODIF. |


STATION EAU POTABLE GRIESBACH
DISTRIBUTION 400VAC

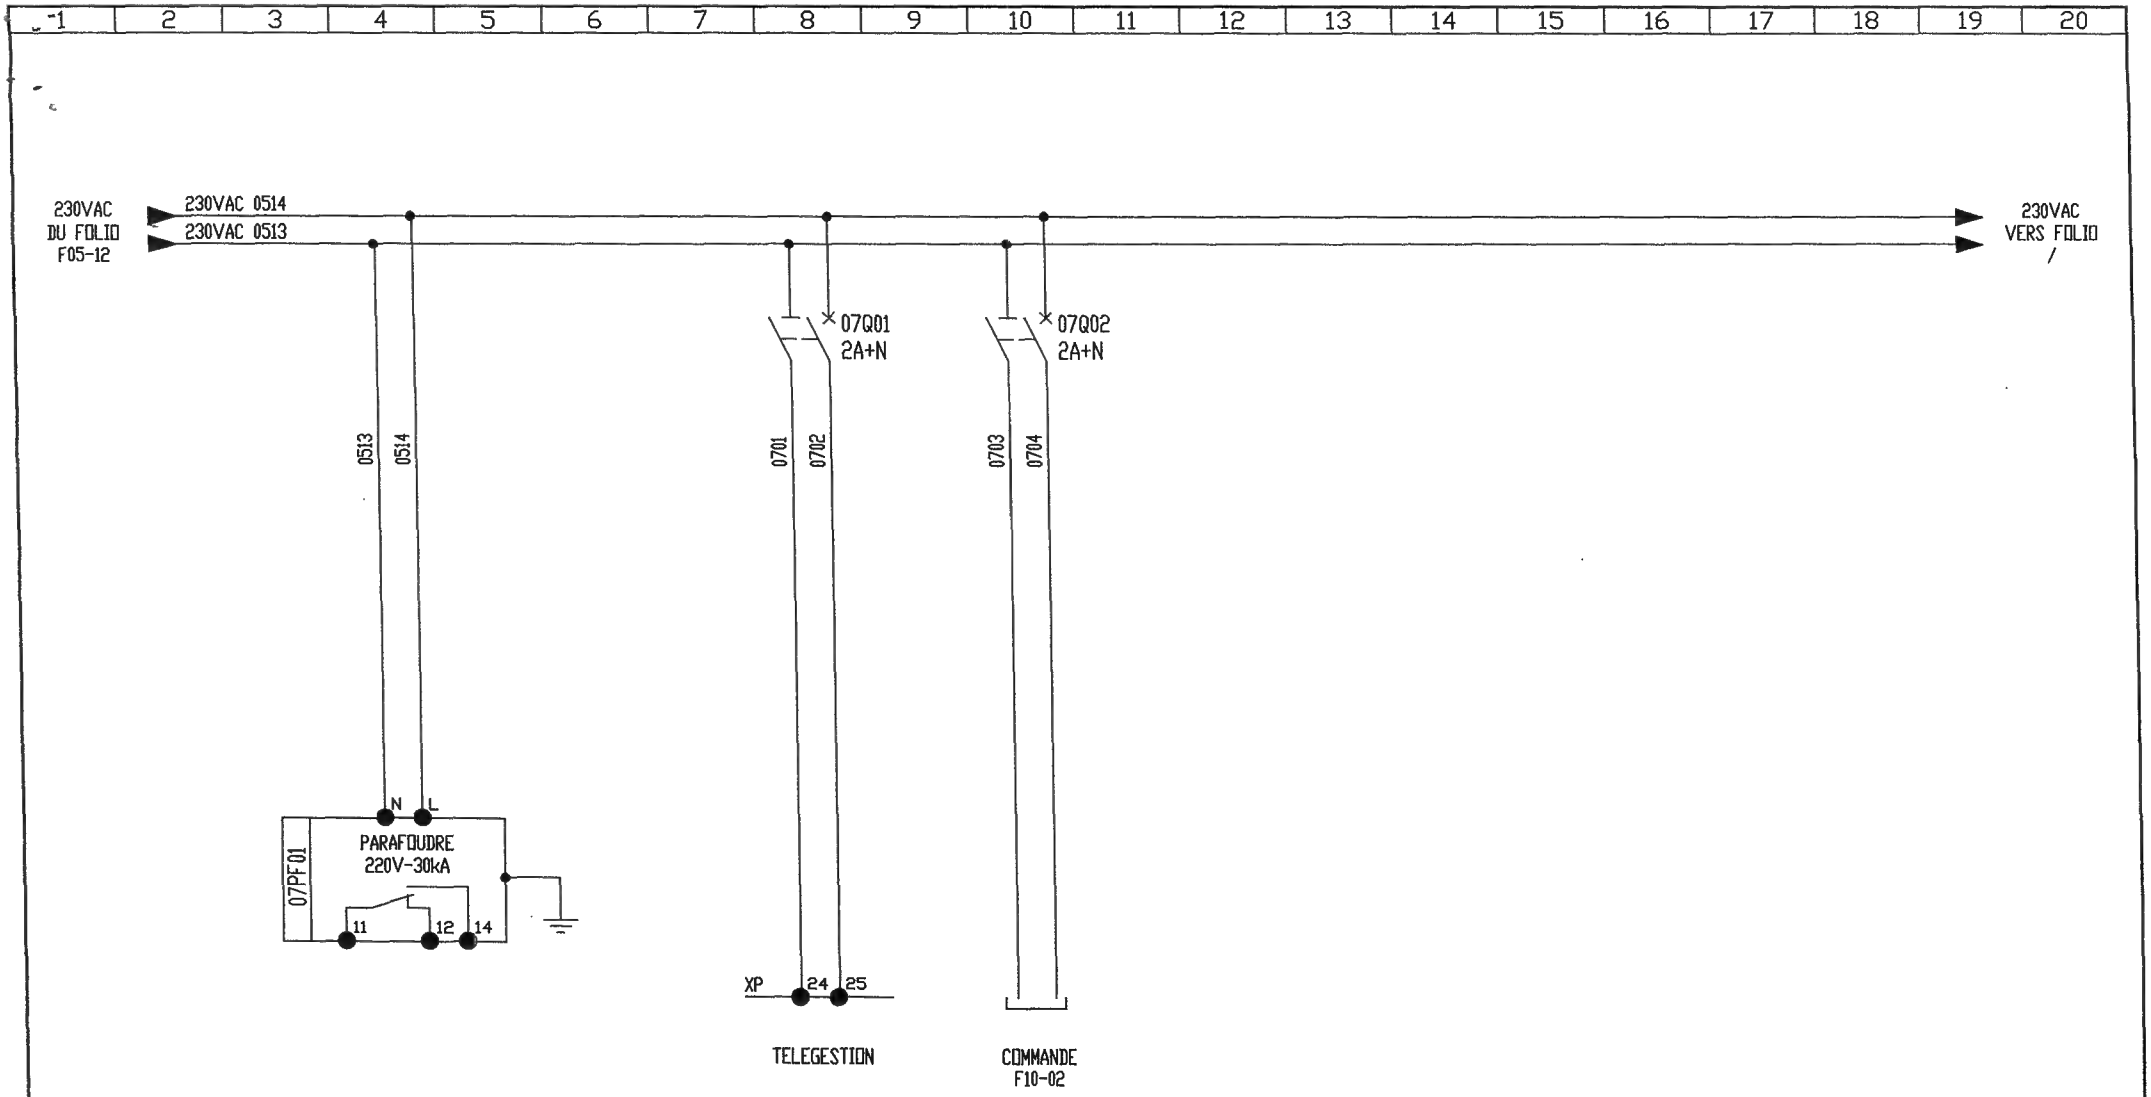


Mario TASSONE
Electrotechnique
4 Impasse Denis Papin - 67400 ILLKIRCH
Tel: 03.88.55.03.43 Fax: 03.88.67.19.84

| Dessine par: FRIEDRICH | 02.041 | 07 | |
|---|---|---|---|
| Date: 10/03 | AFFAIRE | FOLIO | MODIF. |


STATION EAU POTABLE GRIESBACH
DISTRIBUTION 230VAC

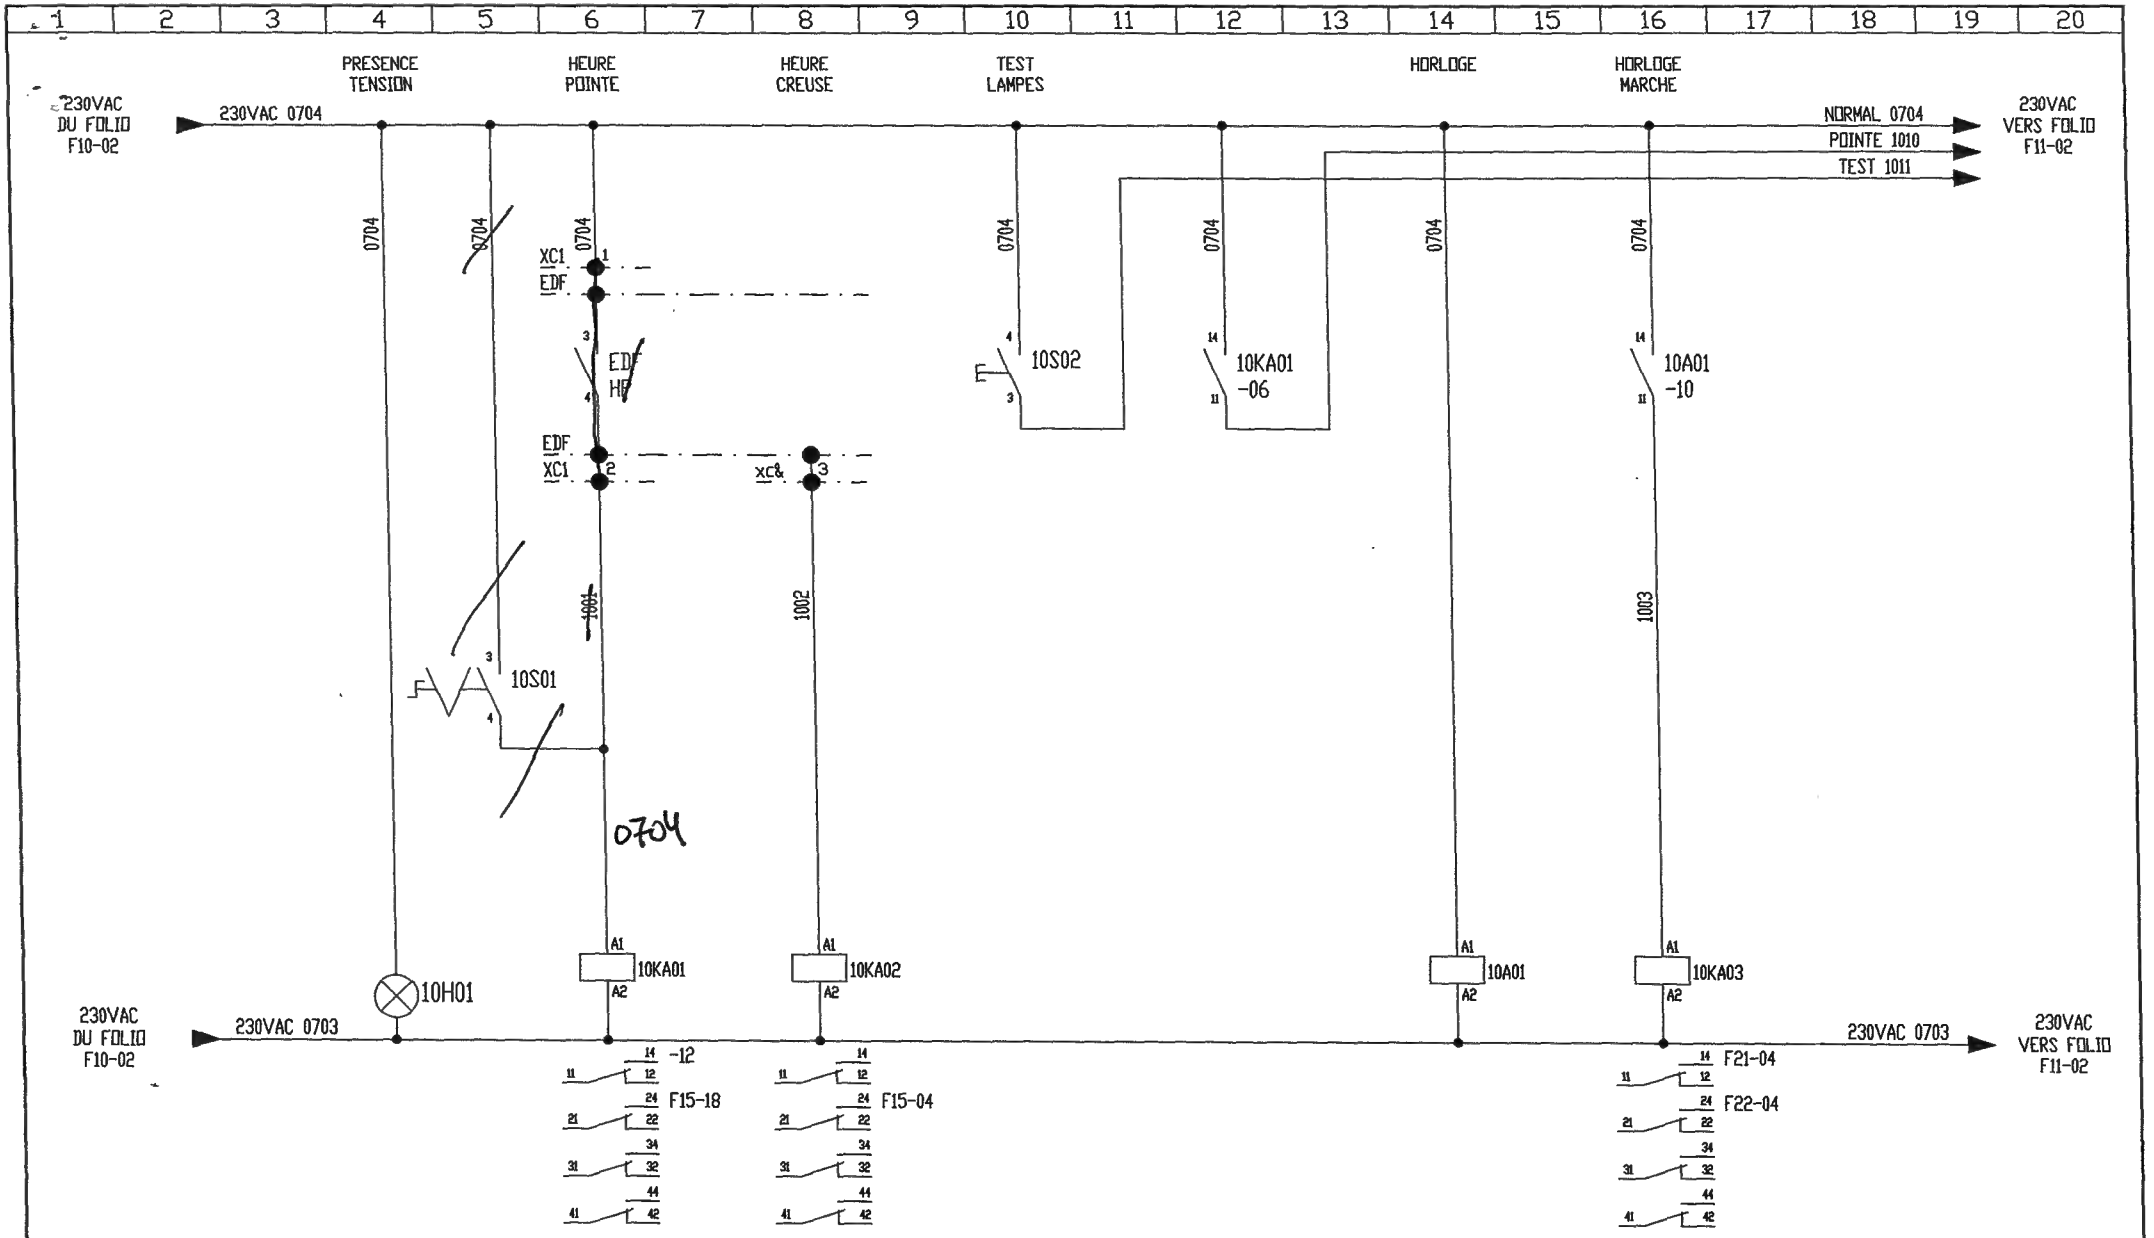


Mario TASSONE
Electrotechnique
4 Impasse Denis Papin - 67400 ILLKIRCH
Tel: 03.88.55.03.43 Fax: 03.88.67.19.84

| Dessiné par: | 02.041 | 10 | |
|---|---|---|---|
| FRIEDRICH | | | |
| Date: 10/03 | AFFAIRE | FOLIO | MODIF. |


STATION EAU POTABLE GRIESBACH
COMMANDE

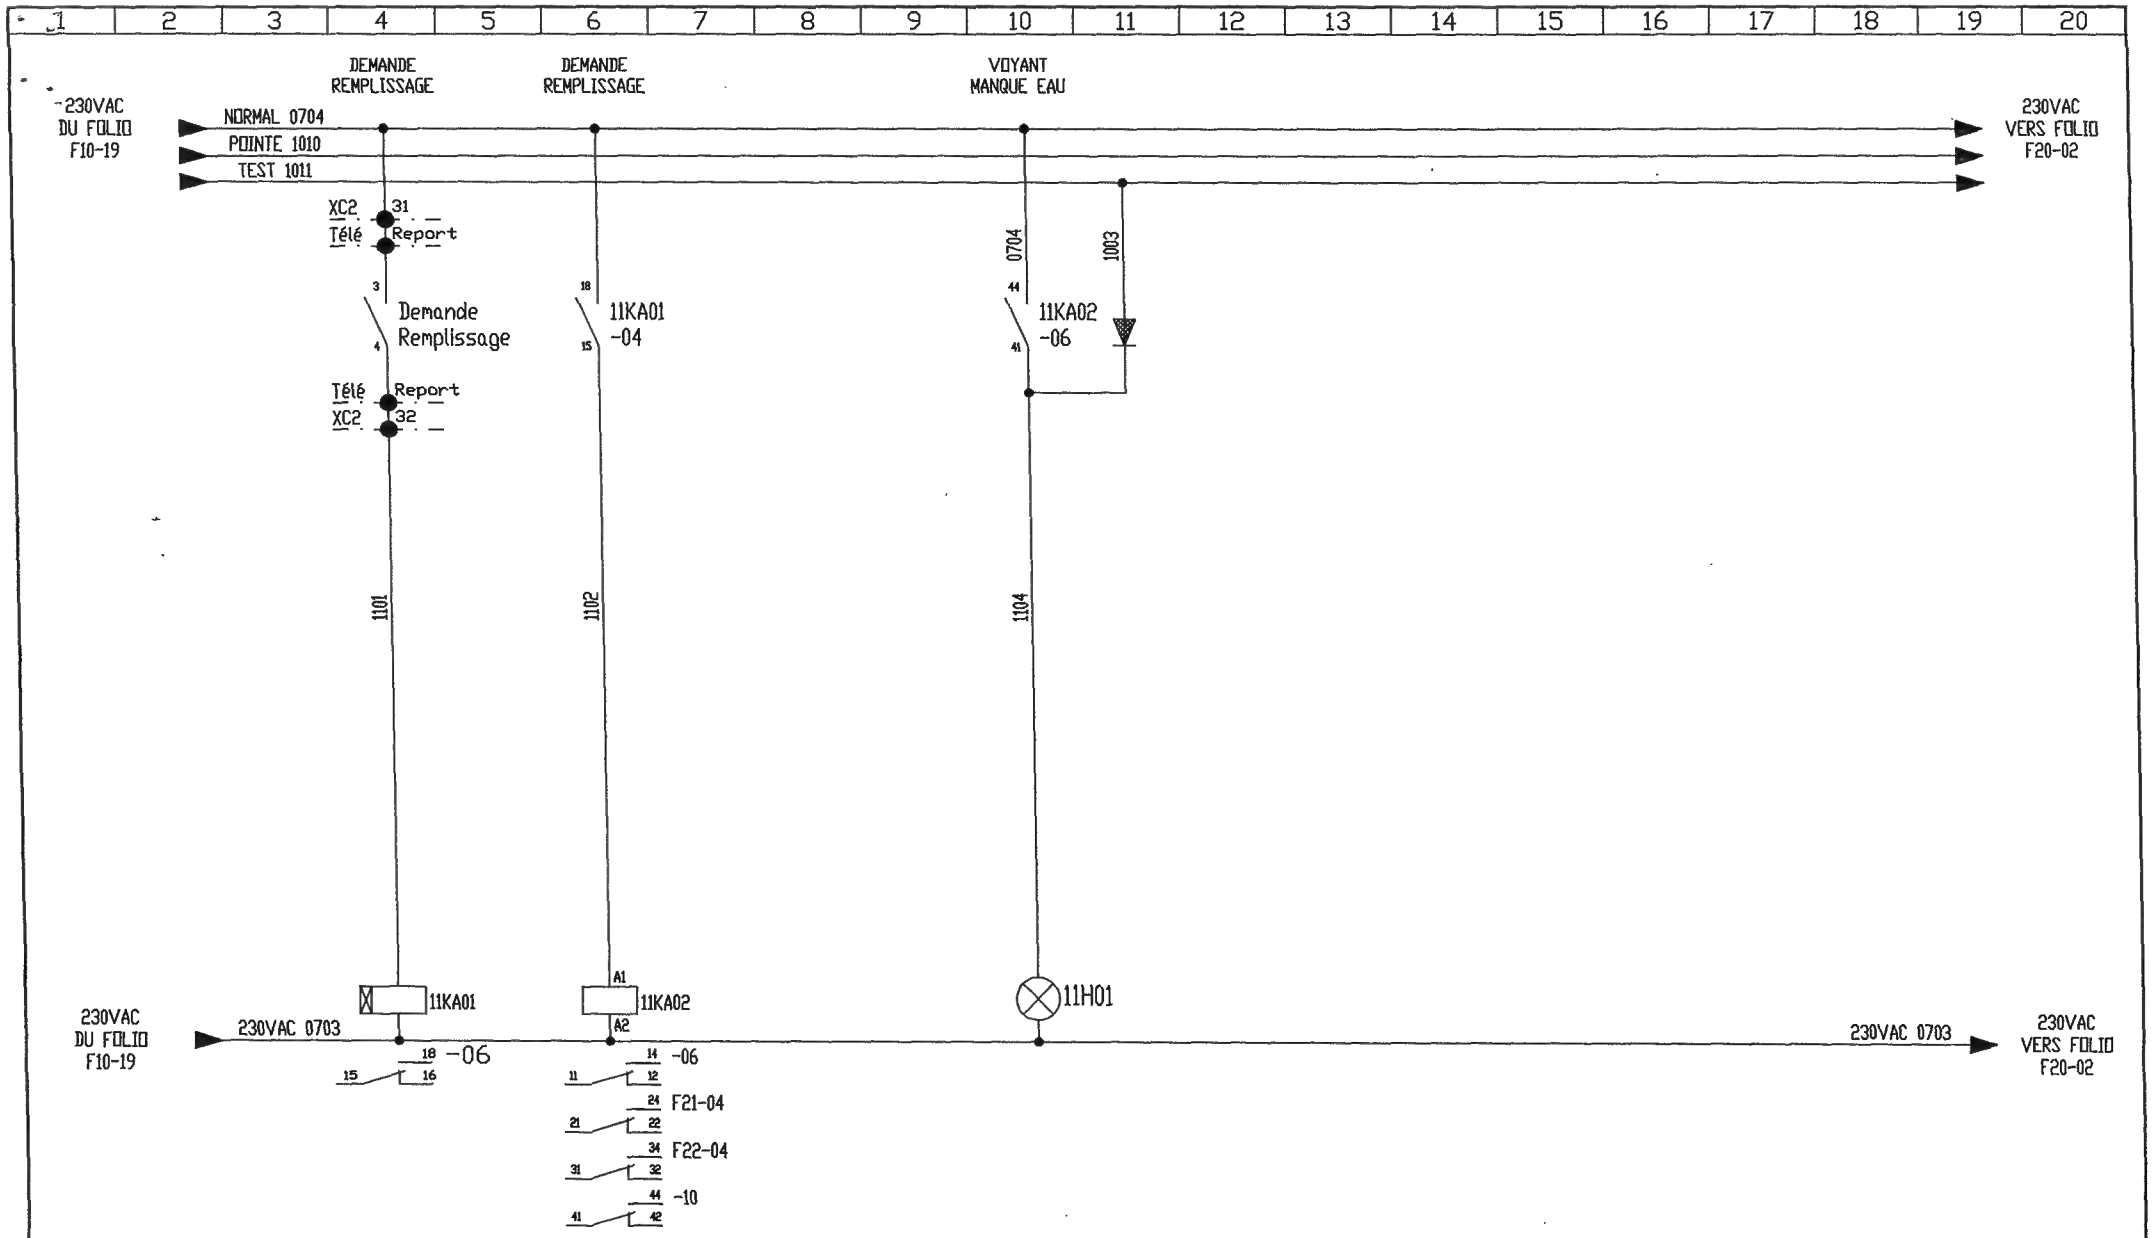


Mario TASSONE
Electrotechnique
4 Impasse Denis Papin – 67400 ILLKIRCH
Tel: 03.88.55.03.43 Fax: 03.88.67.19.84

| Dessiné par: | 02.041 | 11 | |
|---|---|---|---|
| FRIEDRICH | | | |
| Date: 10/03 | AFFAIRE | FOLIO | MODIF. |


STATION EAU POTABLE GRIESBACH
COMMANDE

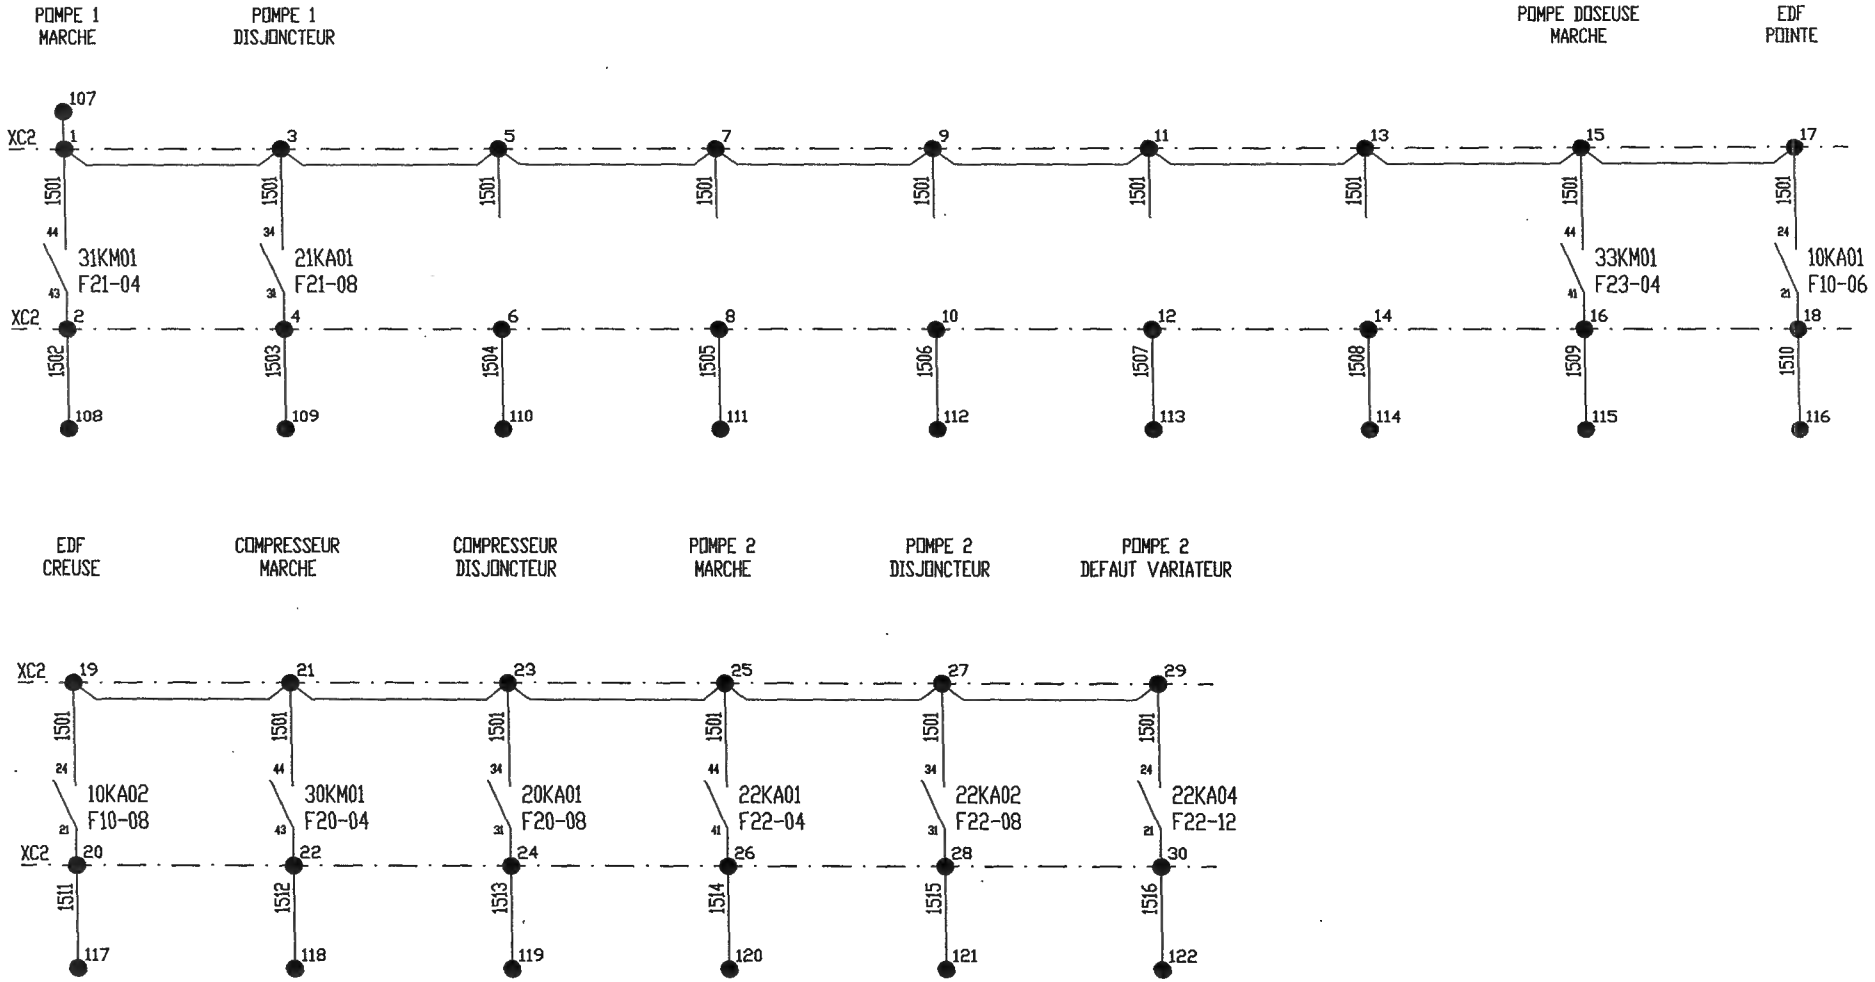



Mario TASSONE
Electrotechnique
4 Impasse Denis Papin - 67400 ILLKIRCH
Tel: 03.88.55.03.43 Fax: 03.88.67.19.84

| Dessine par: | | | |
|---|---|---|---|
| FRIEDRICH | 02.041 | 15 | |
| Date: 10/03 | AFFAIRE | FOLIO | MODIF. |

STATION EAU POTABLE GRIESBACH
ECHANGE TELEGESTION

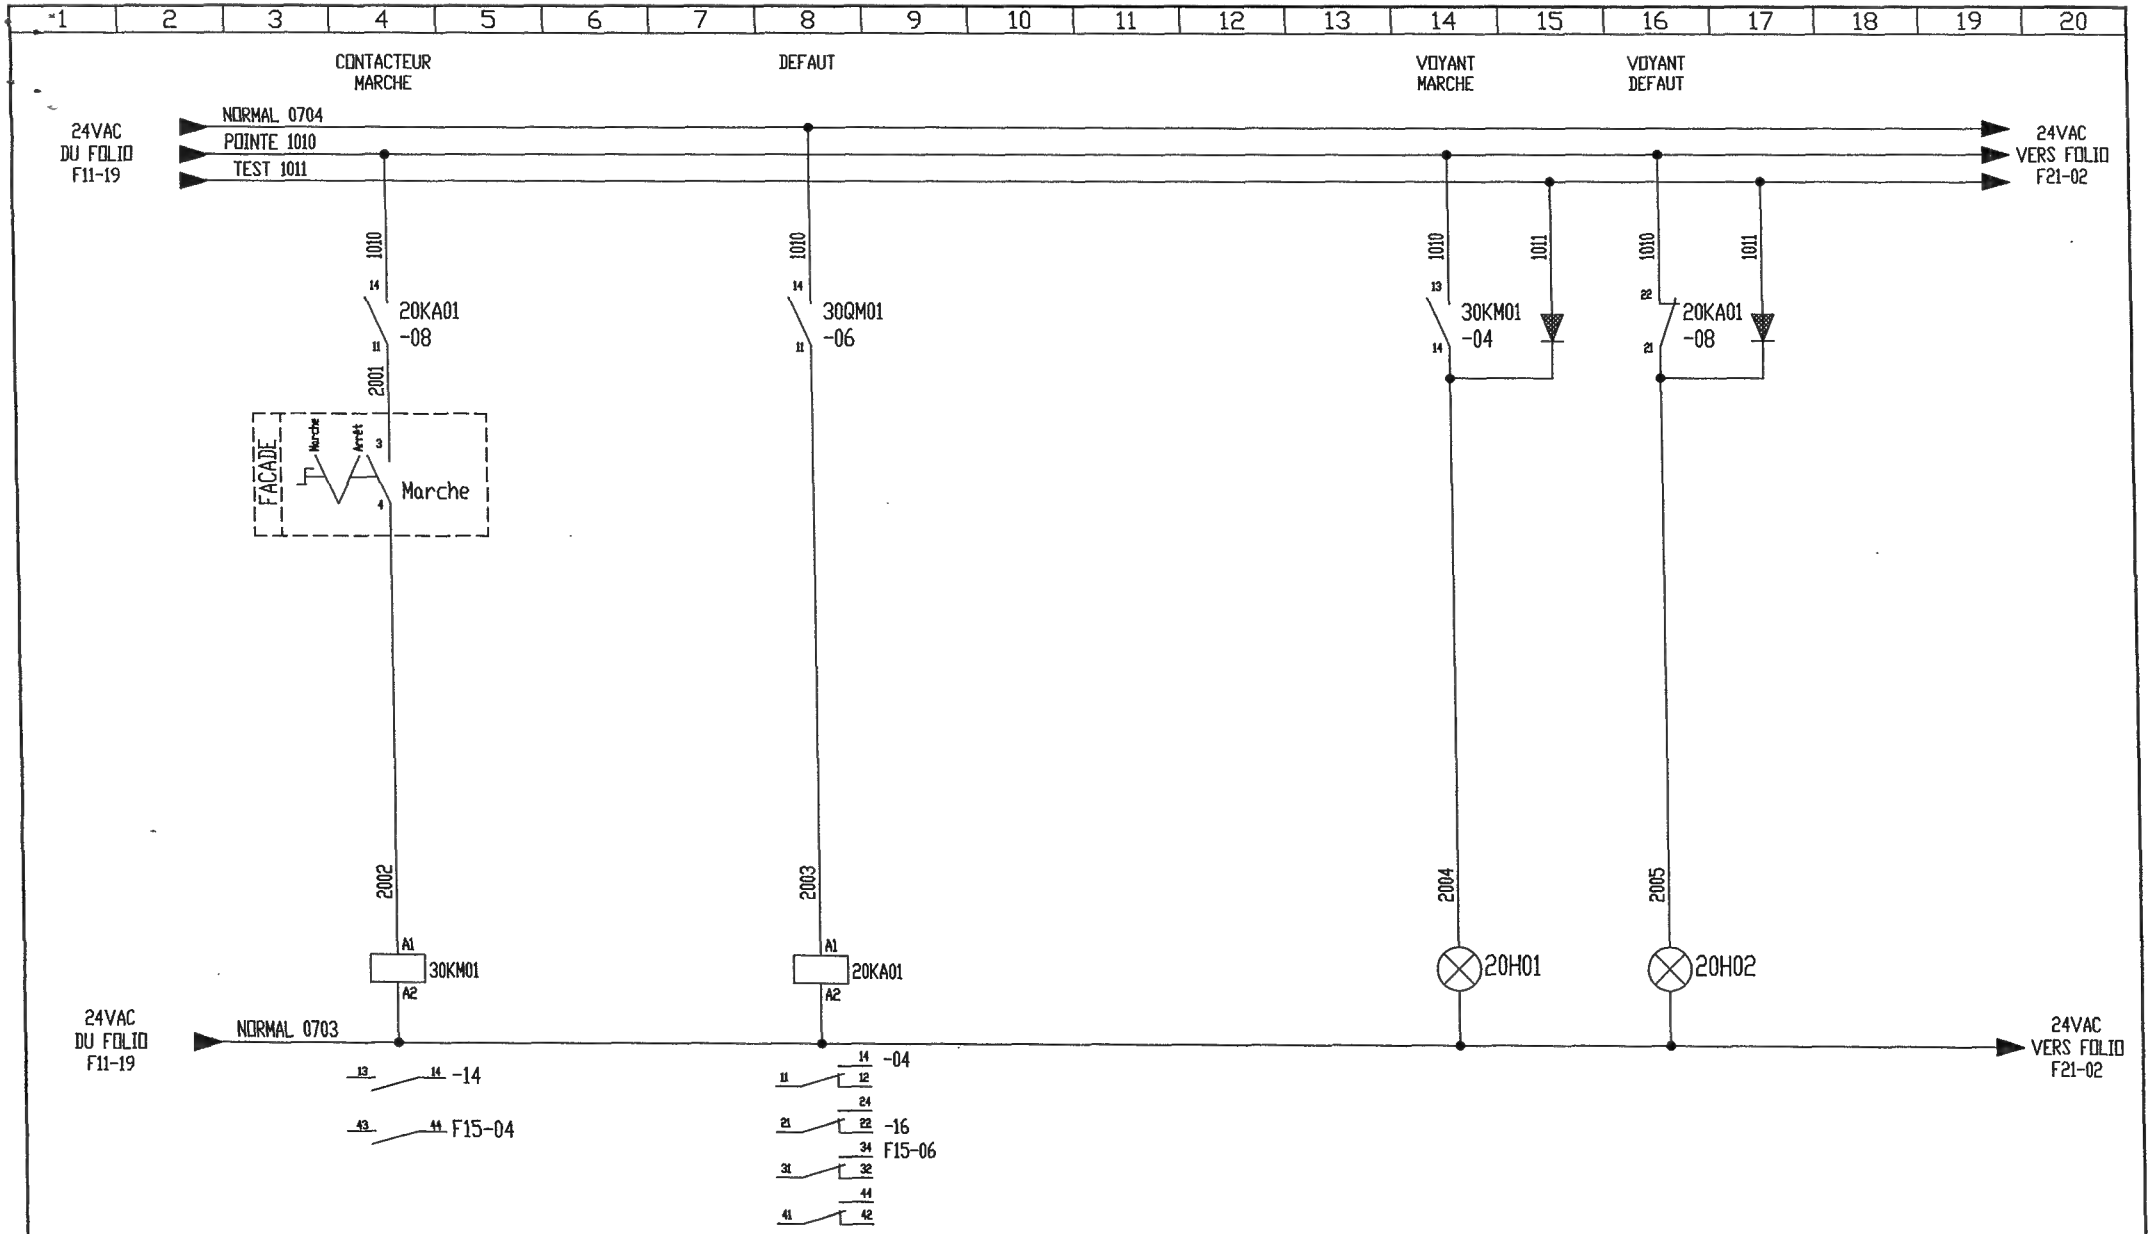
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CONTACTEUR MARCHE
DEFAUT
VOYANT MARCHE
VOYANT DEFAUT
24VAC DU FOLIO F11-19
NORMAL 0704
POINTE 1010
TEST 1011
24VAC VERS FOLIO F21-02
1010
1011
20KA01 -08
30QM01 -06
30KM01 -04
20KA01 -08
2001
FACADE
Marche
Arrêt
Marche
2002
2003
2004
2005
A1
A2
30KM01
20KA01
20H01
20H02
24VAC DU FOLIO F11-19
NORMAL 0703
24VAC VERS FOLIO F21-02
-14
F15-04
-04
-16
F15-06
Mario TASSONE
Electrotechnique
4 Impasse Denis Papin - 67400 ILLKIRCH
Tel: 03.88.55.03.43 Fax: 03.88.67.19.84
Dessiné par: FRIEDRICH
Date: 10/03
02.041
AFFAIRE
20
FOLIO
MODIF.
STATION EAU POTABLE GRIESBACH
COMMANDE COMPRESSEUR

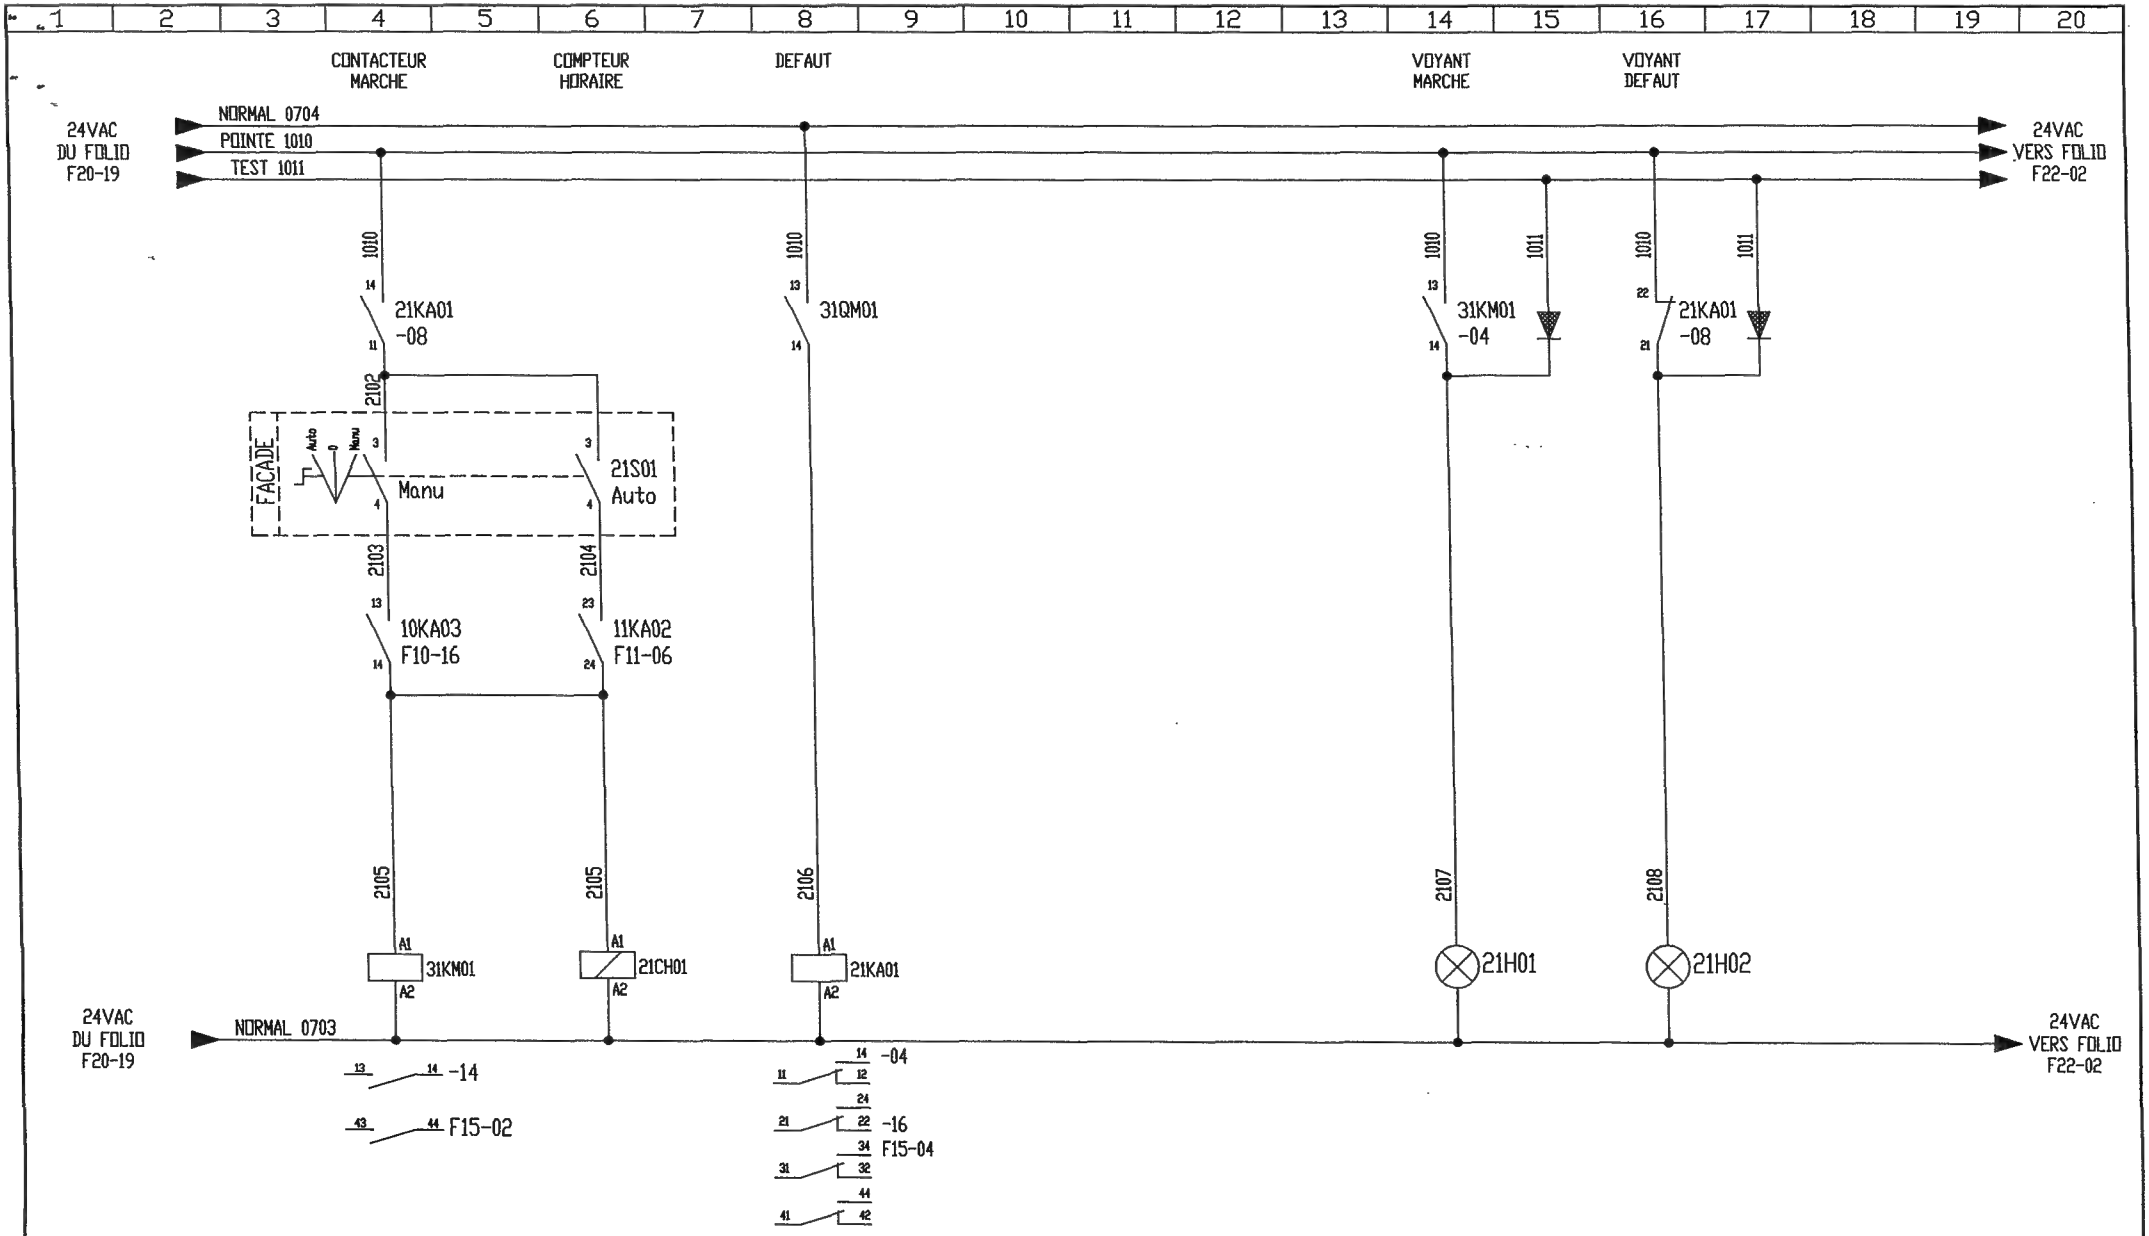




Mario TASSONE
Electrotechnique
4 Impasse Denis Papin - 67400 ILLKIRCH
Tel: 03.88.55.03.43 Fax: 03.88.67.19.84


| Dessiné par: FRIEDRICH | 02.041 | 21 | |
|---|---|---|---|
| Date: 10/03 | AFFAIRE | FOLIO | MODIF. |

STATION EAU POTABLE GRIESBACH
COMMANDE POMPE 1

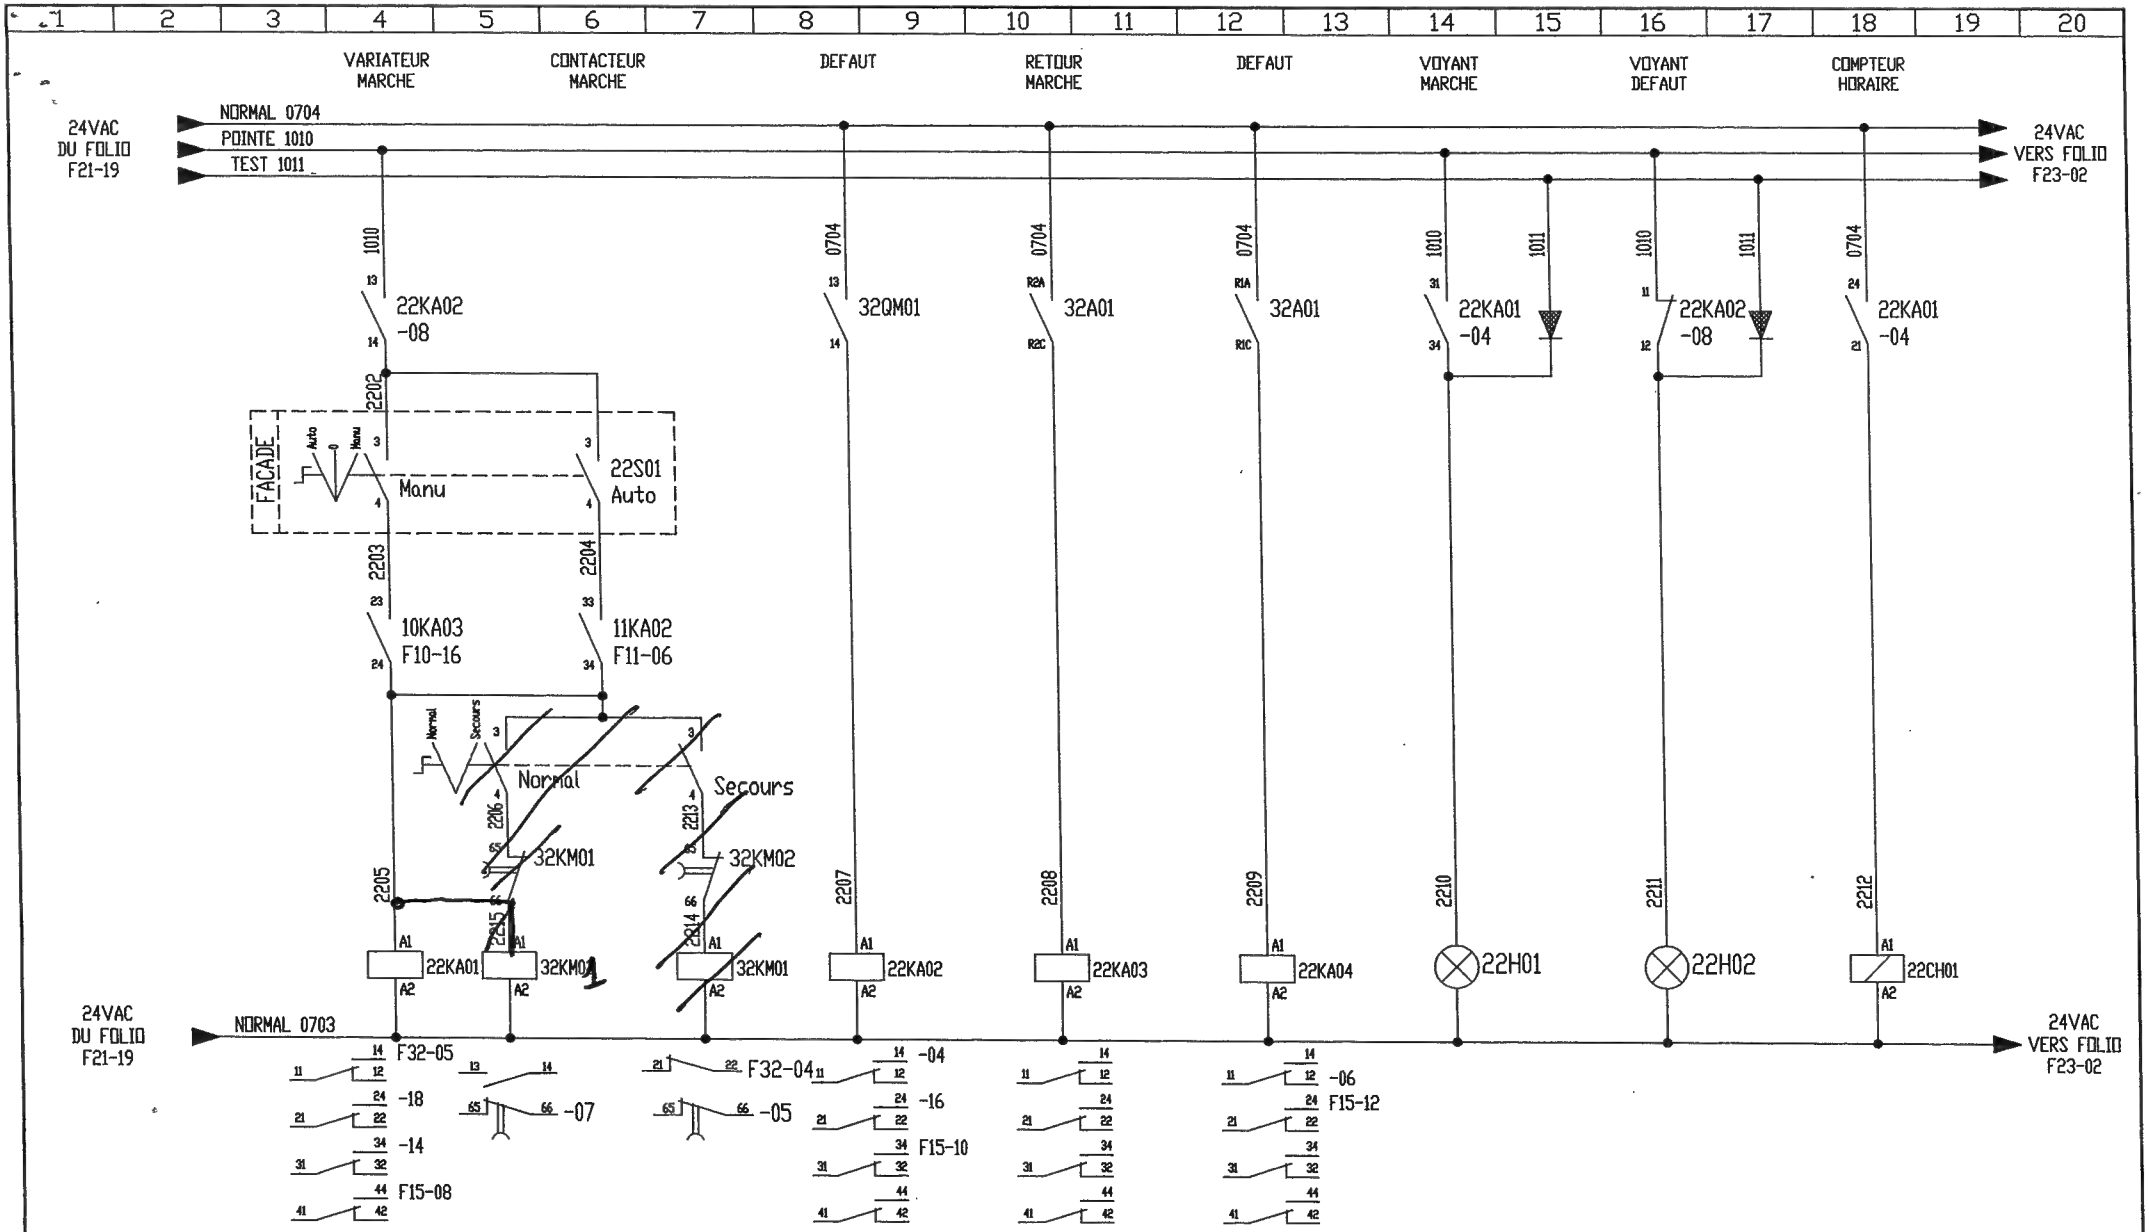



Mario TASSONE
Electrotechnique

4 Impasse Denis Papin - 67400 ILLKIRCH
Tel: 03.88.55.03.43 Fax: 03.88.67.19.84

| Dessine par: FRIEDRICH | 02.041 | 22 | |
|---|---|---|---|
| Date: 10/03 | AFFAIRE | FOLIO | MODIF. |


STATION EAU POTABLE GRIESBACH
COMMANDE POMPE 2

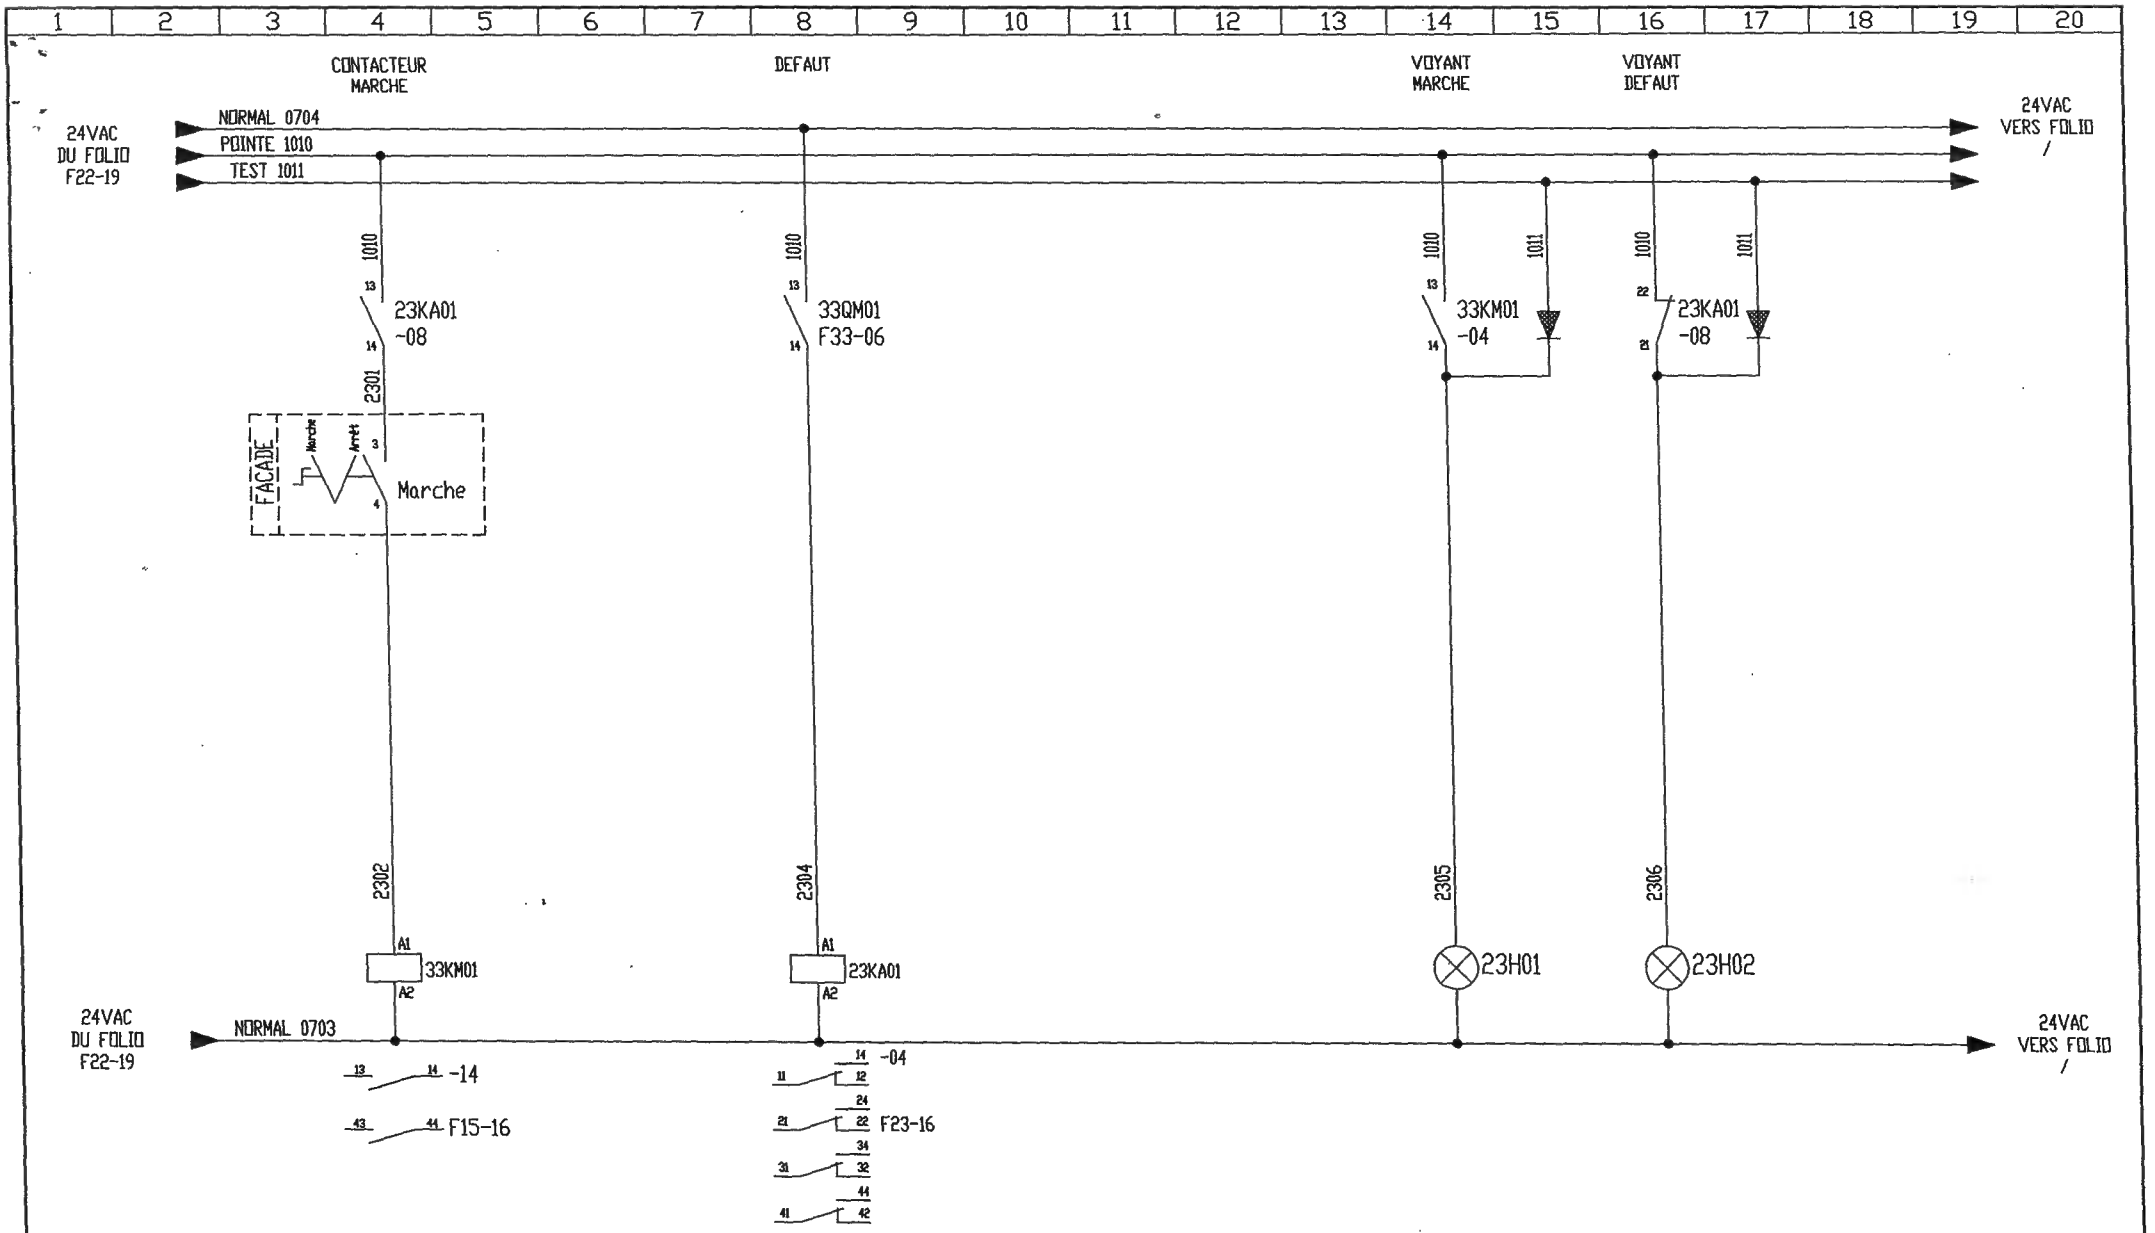


Mario TASSONE
Electrotechnique
4 Impasse Denis Papin – 67400 ILLKIRCH
Tel: 03.88.55.03.43 Fax: 03.88.67.19.84

| Dessiné par: FRIEDRICH | 02.041 | 23 | |
|---|---|---|---|
| Date: 10/03 | AFFAIRE | FOLIO | MODIF. |


STATION EAU POTABLE GRIESBACH
COMMANDE POMPE DOSEUSE

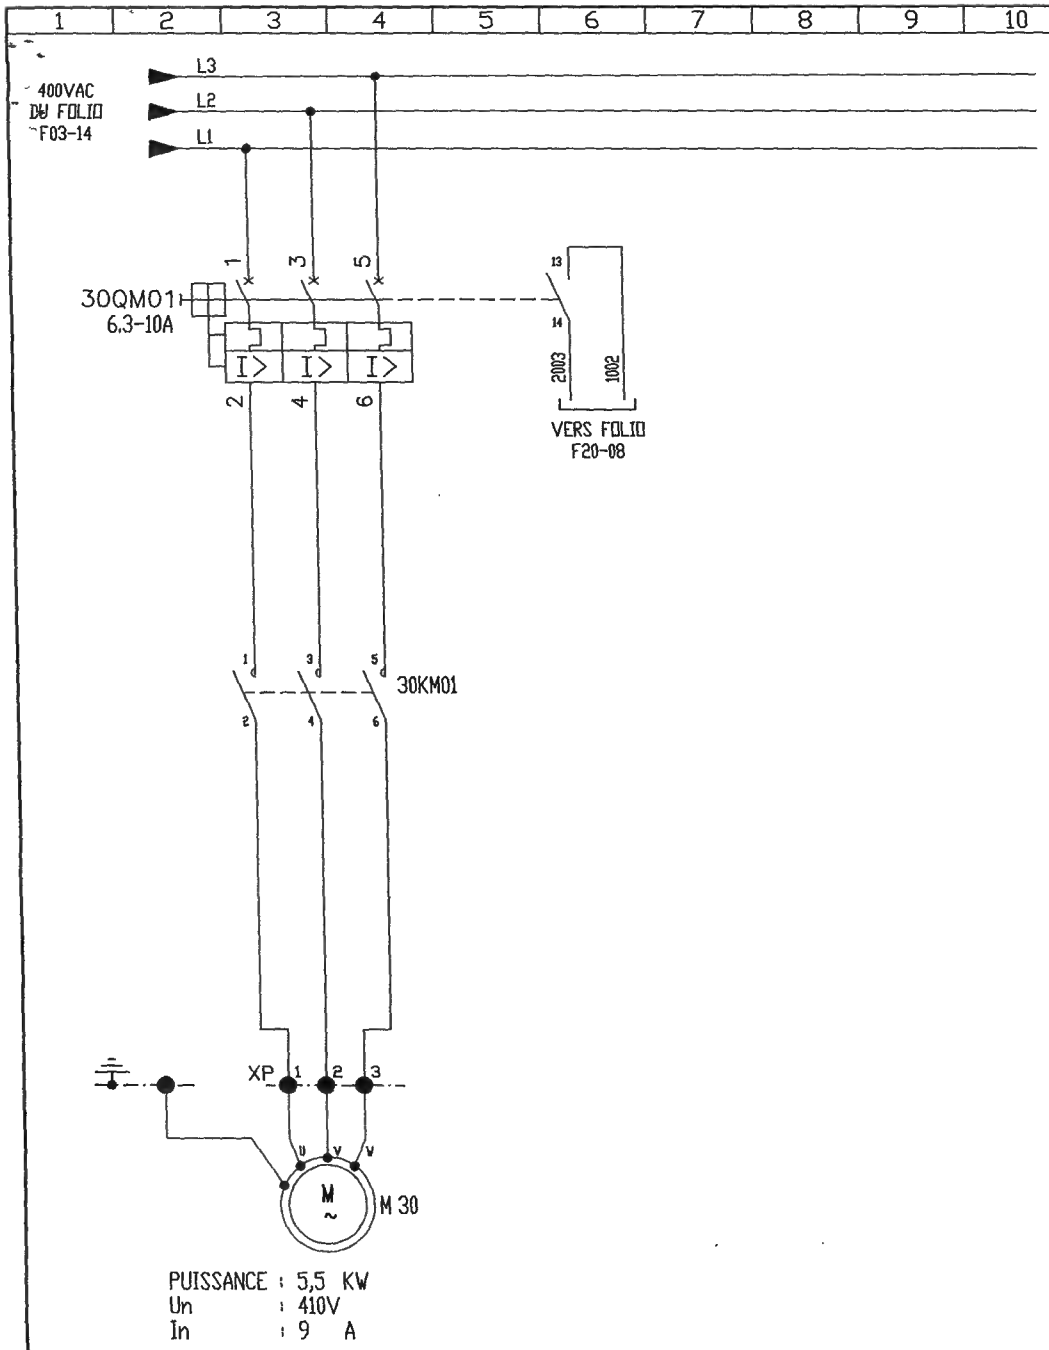


Mario TASSONE
Electrotechnique
4 Impasse Denis Papin - 67400 ILLKIRCH
Tel: 03.88.55.03.43 Fax: 03.88.67.19.84

| Dessiné par: | 02.041 | 30 | |
|---|---|---|---|
| FRIEDRICH | | | |
| Date: 10/03 | AFFAIRE | FOLIO | MODIF. |


STATION EAU POTABLE GRIESBACH
PUISSANCE COMPRESSEUR

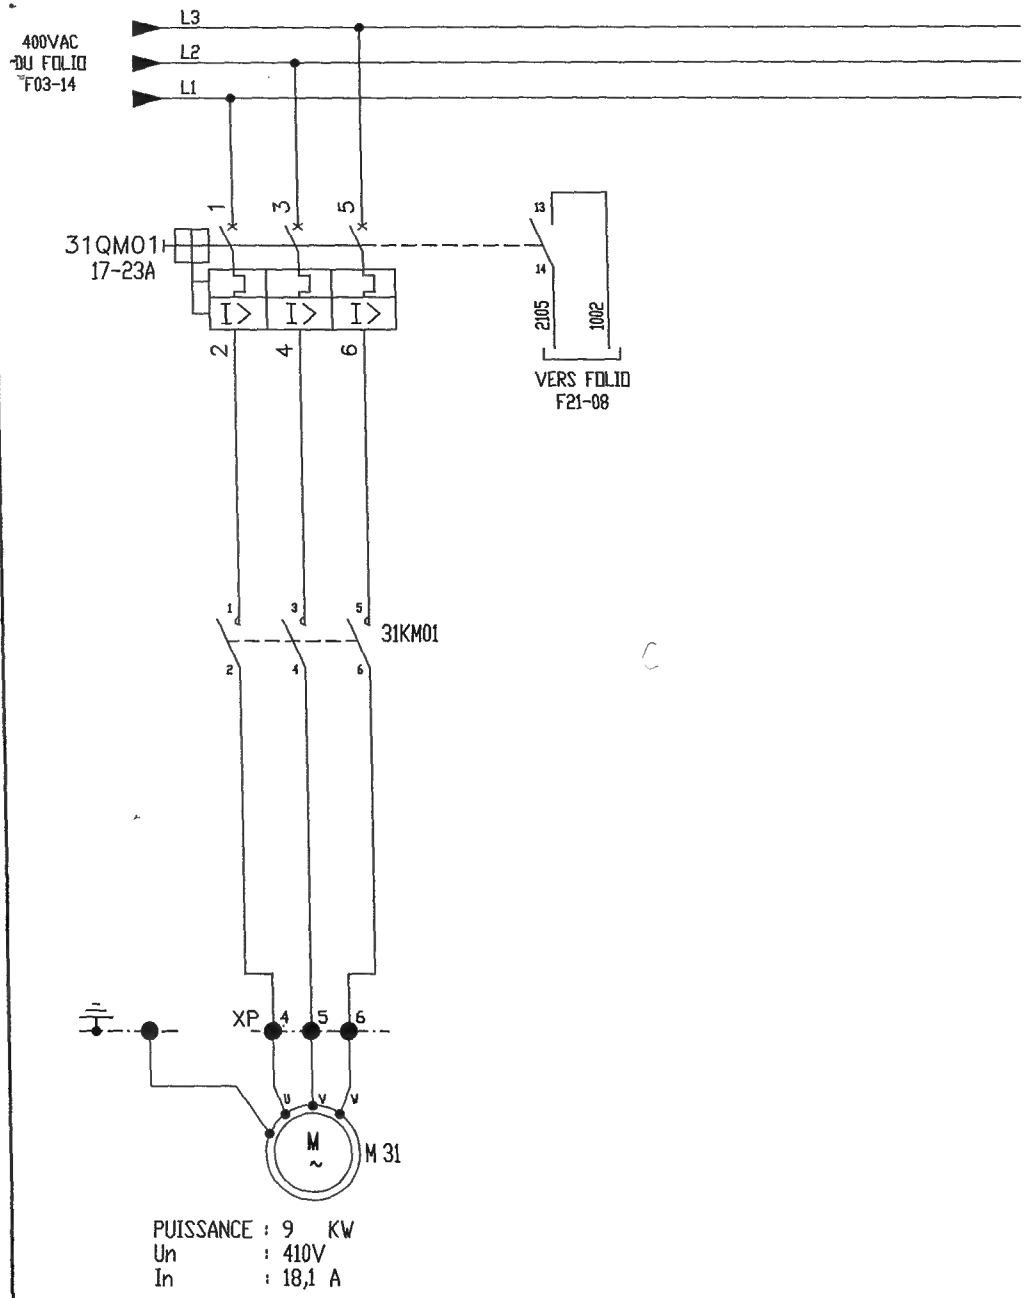


Mario TASSONE
Electrotechnique
4 Impasse Denis Papin - 67400 ILLKIRCH
Tel: 03.88.55.03.43 Fax: 03.88.67.19.84

| Dessiné par: FRIEDRICH | 02.041 | 31 | |
|---|---|---|---|
| Date: 10/03 | AFFAIRE | FOLIO | MODIF. |


STATION EAU POTABLE GRIESBACH
PUISSANCE POMPE 1

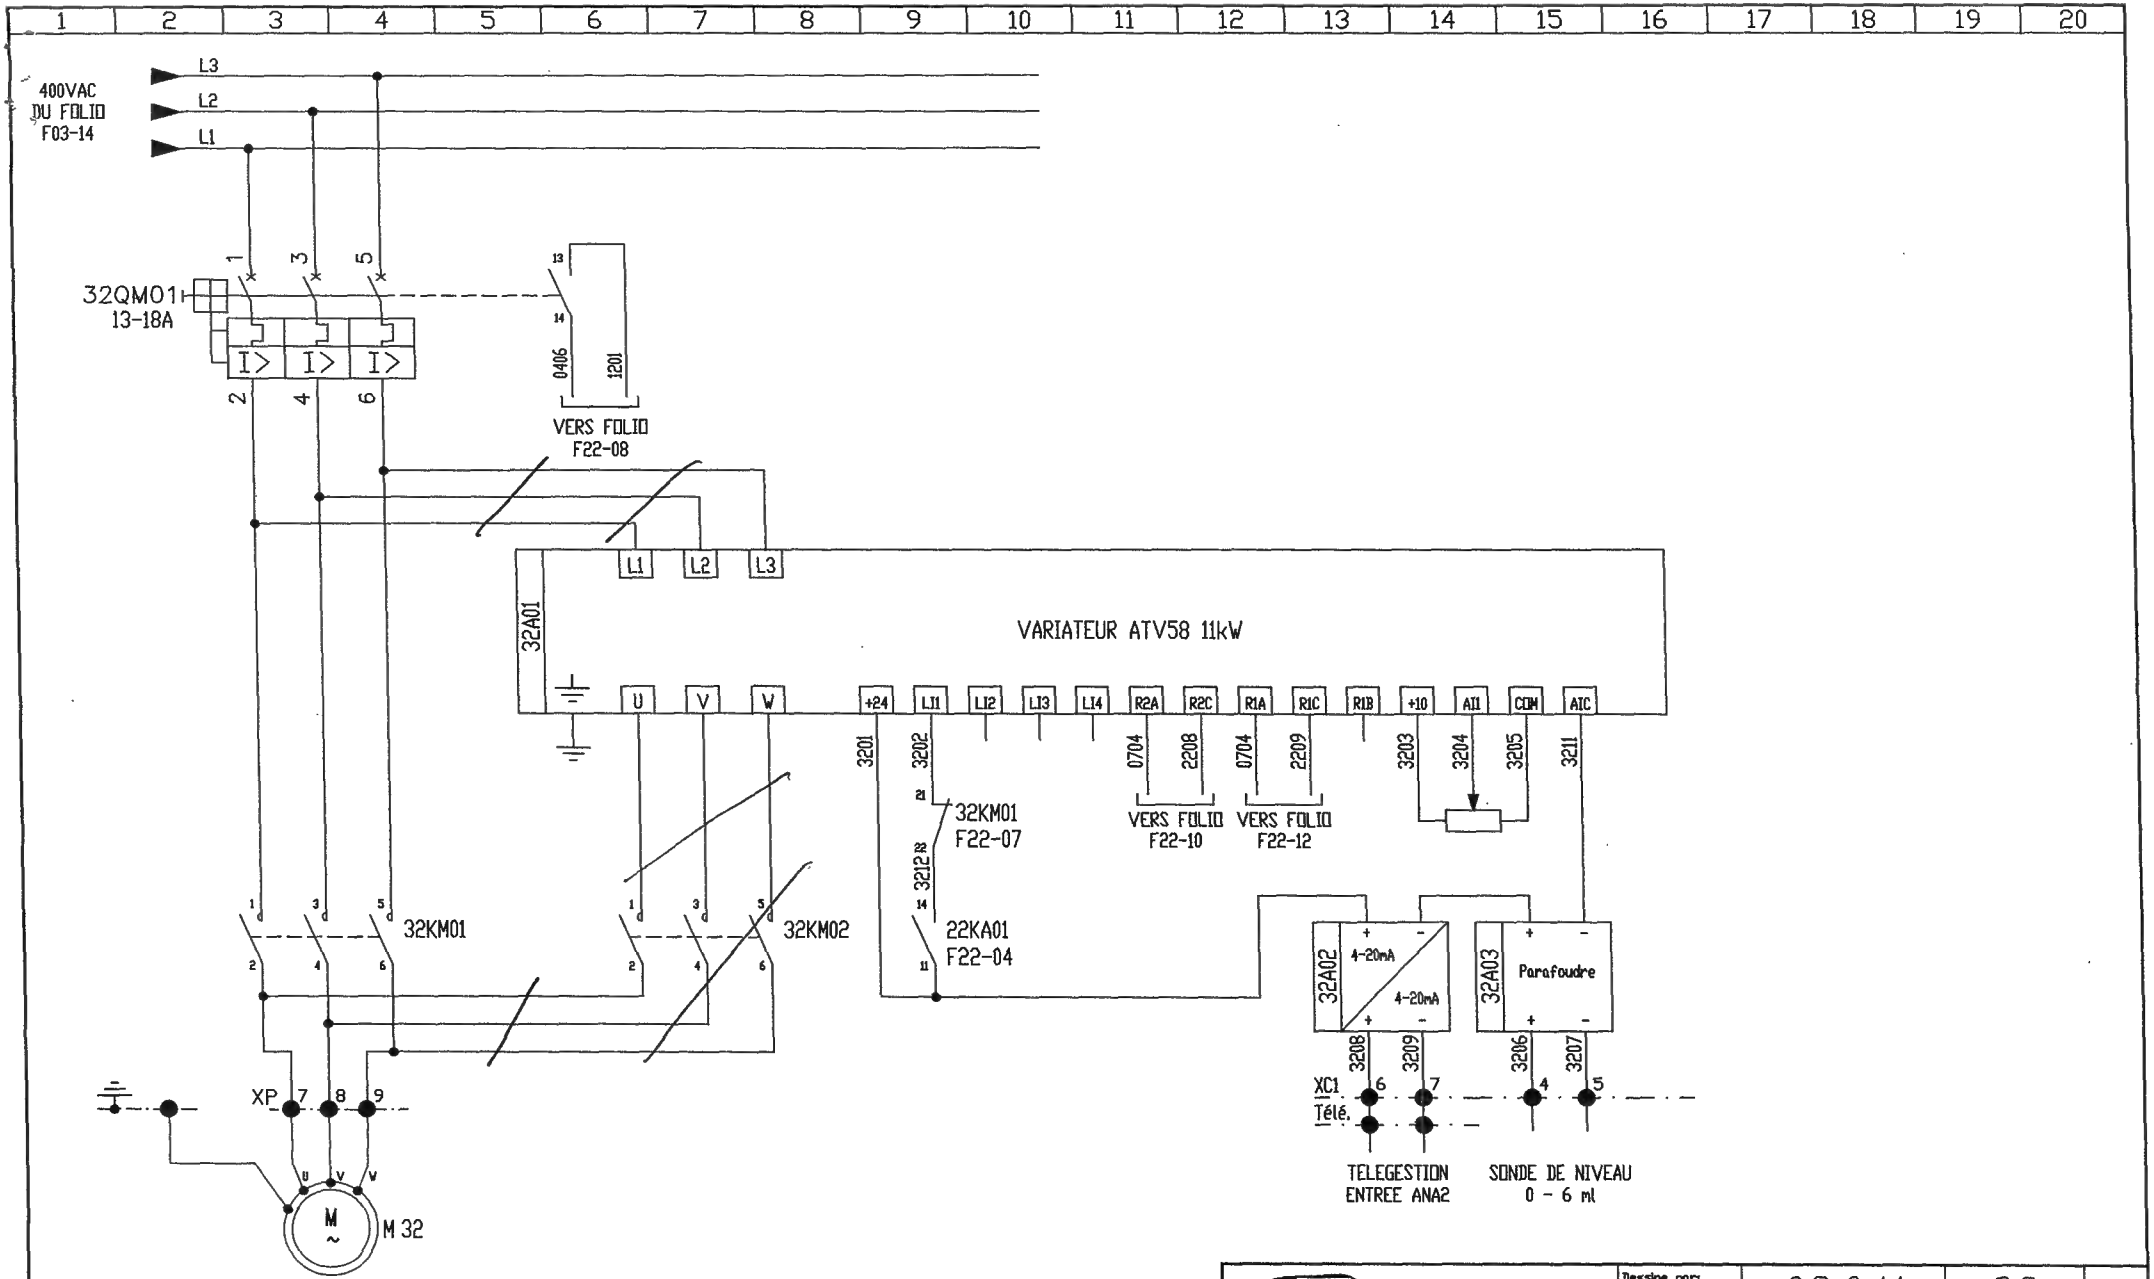


Mario TASSONE
Electrotechnique
4 Impasse Denis Papin - 67400 ILLKIRCH
Tel: 03.88.55.03.43 Fax: 03.88.67.19.84

| Dessiné par: FRIEDRICH | 02.041 | 32 | |
|---|---|---|---|
| Date: 10/03 | AFFAIRE | FOLIO | MODIF. |

STATION EAU POTABLE GRIESBACH
PUISSANCE POMPE 2

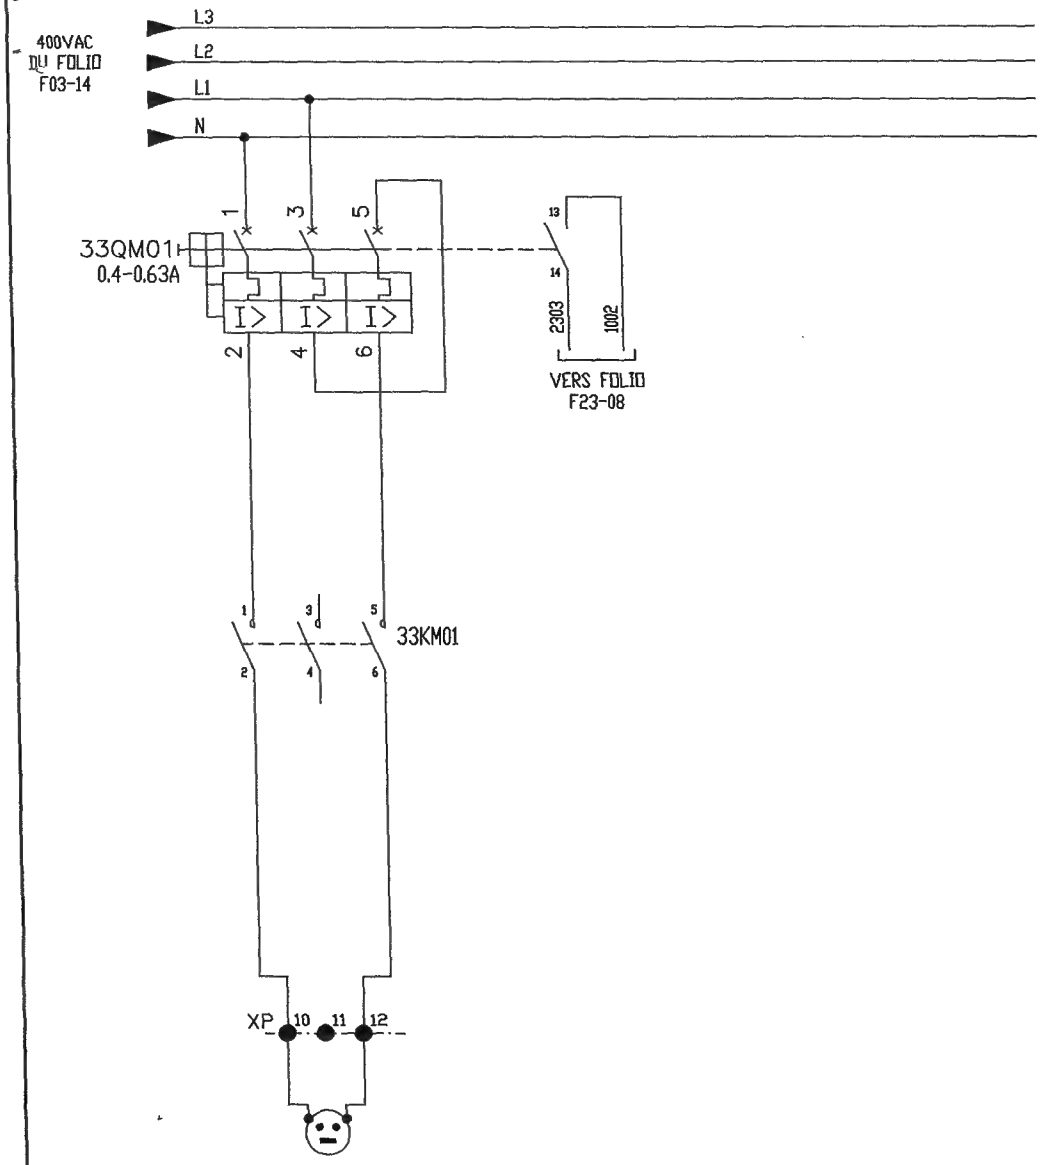


Mario TASSONE
Electrotechnique
4 Impasse Denis Papin – 67400 ILLKIRCH
Tel: 03.88.55.03.43 Fax: 03.88.67.19.84


| Dessiné par | 02.041 | 33 | |
|---|---|---|---|
| FRIEDRICH | | | |
| Date: 10/03 | AFFAIRE | FOLIO | MODIF. |

STATION EAU POTABLE GRIESBACH
PUISSANCE POMPE DOSEUSE

Mario TASSONE
Electrotechnique
4 Impasse Denis Papin - 67400 ILLKIRCH
Tel: 03.88.55.03.43 Fax: 03.88.67.19.84


STATION EAU POTABLE GRIESBACH
BORNIER PUISSANCE


| Dessiné par | AFFAIRE | FOLIO | MODIF. |
|---|---|---|---|
| FRIEDRICH | 02.041 | 40 | |
| Date: 10/03 | | | |

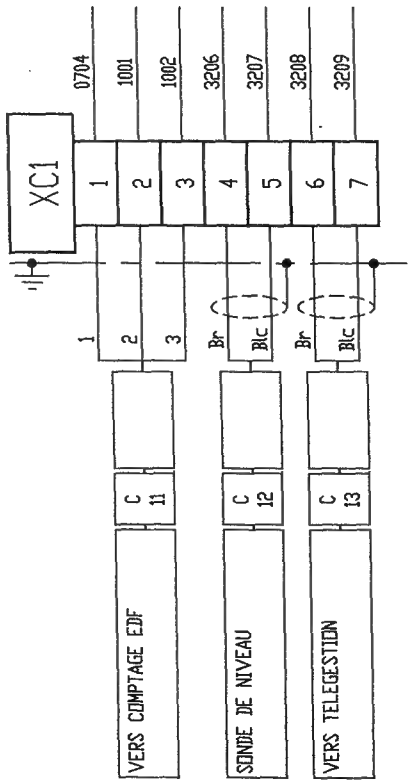


Mario TASSONE
Electrotechnique
4 Impasse Denis Papin - 67400 ILLKIRCH
Tel: 03.88.55.03.43 Fax: 03.88.67.19.84

| Dessiné par: FRIEDRICH | 02.041 | 41 | |
|---|---|---|---|
| Date: 10/03 | AFFAIRE | FOLIO | MODIF. |

STATION EAU POTABLE GRIESBACH
BORNIER COMMANDE

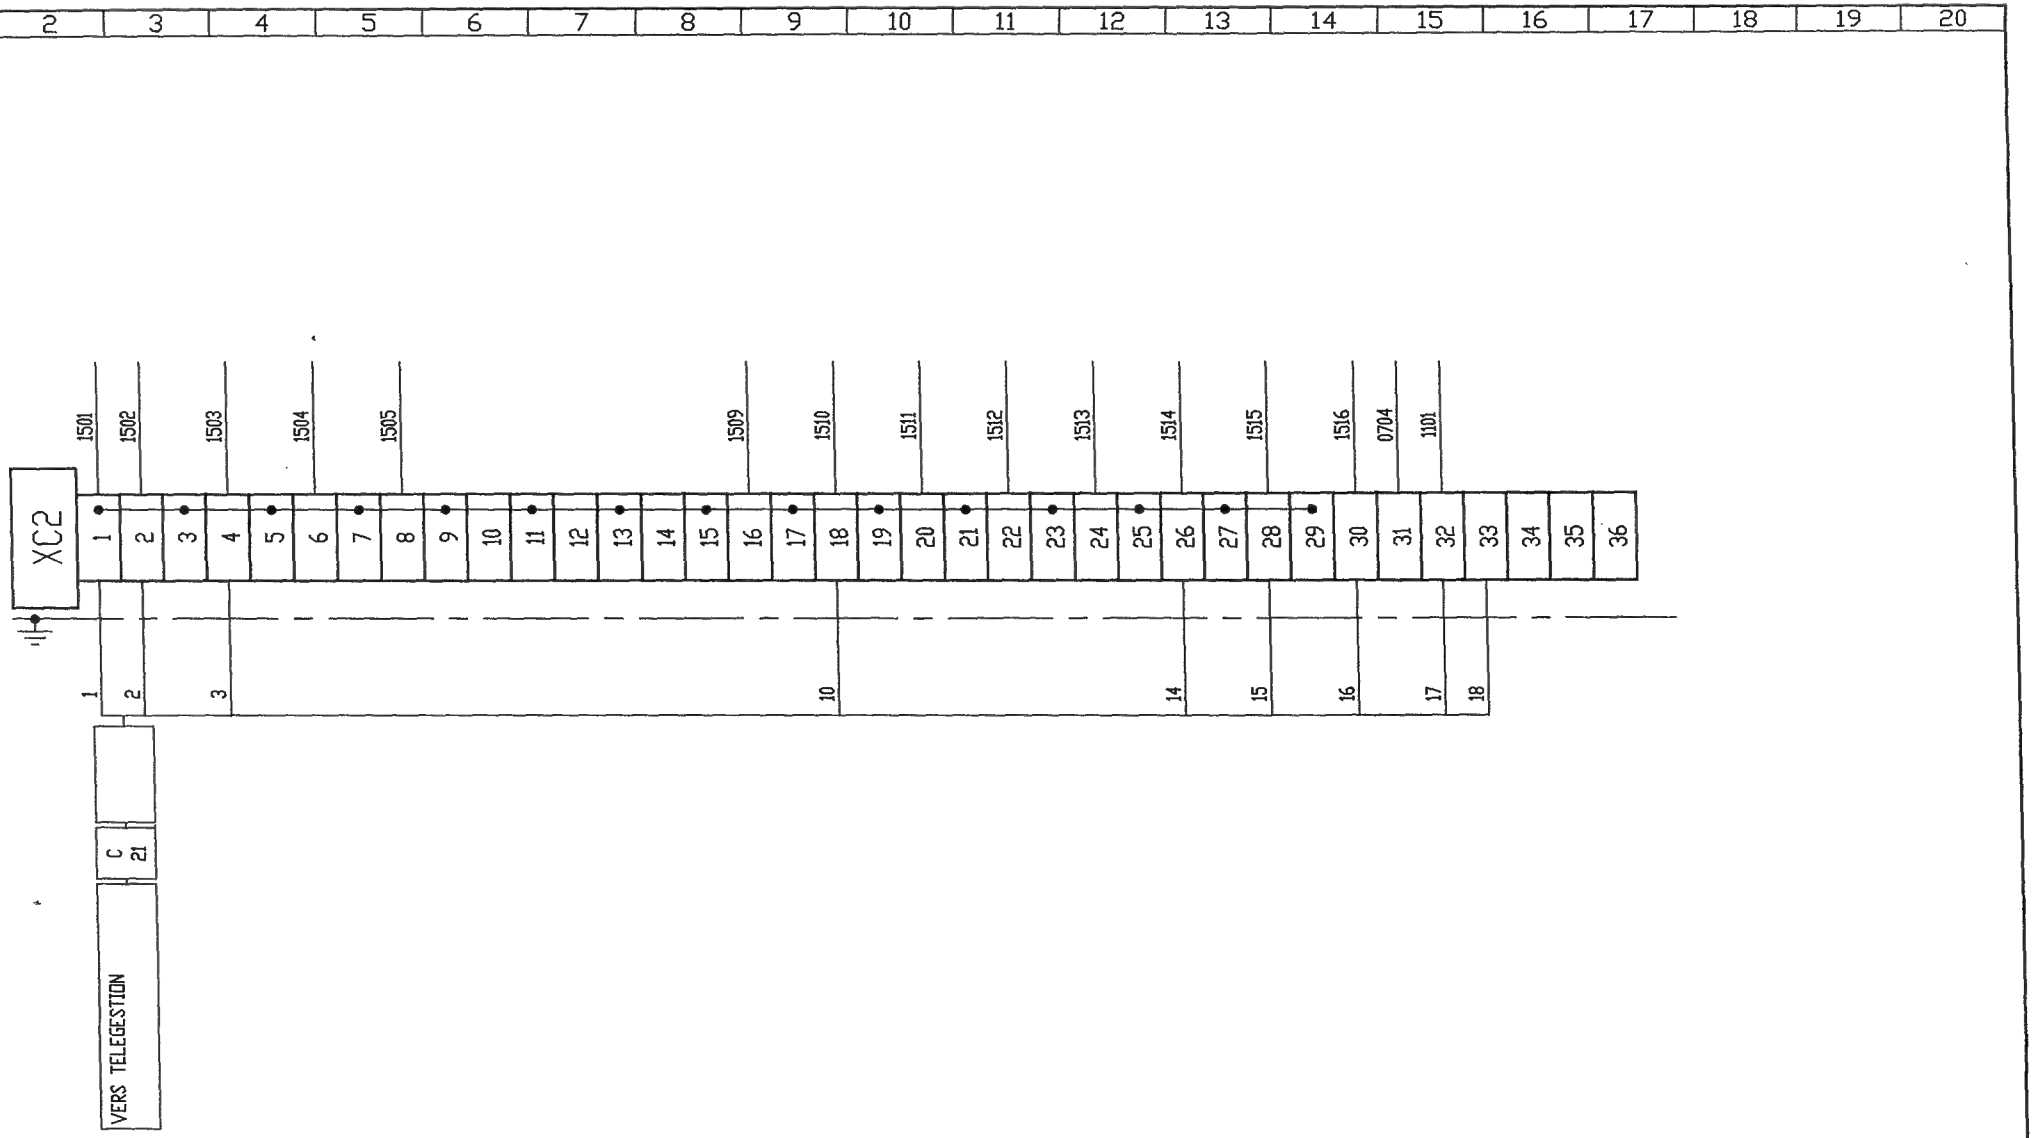


Mario TASSONE
Electrotechnique
4 Impasse Denis Papin - 67400 ILLKIRCH
Tel: 03.88.55.03.43 Fax: 03.88.67.19.84

| Dessiné par: | | | |
|---|---|---|---|
| FRIEDRICH | 02.041 | 42 | |
| Date: 10/03 | AFFAIRE | FOLIO | MODIF. |

STATION EAU POTABLE GRIESBACH
BORNIER COMMANDE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BORNIER | 0 | 1 | état pompe 1 | |
| 002 | BORNIER | 0 | 2 | défaut thermique pompe 1 | |
| 003 | BORNIER | 0 | 3 | heure de pointe | |
| 004 | BORNIER | 0 | 4 | présence personel | |
| 005 | BORNIER | 0 | 5 | détecteur | |
| 006 | BORNIER | 0 | 6 | défaut liaison ou batterie | |
| 007 | BORNIER | 0 | 7 | demande eau réservoir | |
| 008 | BORNIER | 0 | 8 | alarme niveau bas | |
| 009 | BORNIER | 0 | 9 | compteur vers IMBSHEIM | ... |
| 010 | BORNIER | 0 | 10 | index compteur eau | m3 |
| 011 | BORNIER | 0 | 1 | niveau réservoir max : 4M | m |
| 012 | BORNIER | 0 | 10 | conso journalière | m3 |
| 013 | VIRTUELLE | | 1 | temps marche/jour pompe 1 | h/m/s |
| 014 | BORNIER | 0 | 11 | état pompe 2 | |
| 015 | BORNIER | 0 | 12 | défaut thermique pompe 2 | |
| 016 | BORNIER | 0 | 13 | défaut variateur pompe 2 | |
| 017 | BORNIER | 0 | 2 | niveau pompe 2 min : 19M max : 25M | m |
| 018 | VIRTUELLE | | 11 | temps marche/jour pompe 2 | h/m/s |
| 019 | BORNIER | 0 | 9 | conso vers IMBSHEIM | m3 |
| 020 | | | | | |
| 021 | BATTERIE | | | batterie | |
| 022 | SECTEUR | | | secteur | |

Mario TASSONE
Electrotechnique
4 Impasse Denis Papin - 67400 ILLKIRCH
Tel: 03.88.55.03.43 Fax: 03.88.67.19.84

| Dessiné par: | 02.041 | 50 | |
|---|---|---|---|
| FRIEDRICH | | | |
| Date: 10/03 | AFFAIRE | FOLIO | MODIF. |

STATION EAU POTABLE GRIESBACH
TELEGESTION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BORNIER | 0 | 1 | état pompe 1 | |
| 002 | BORNIER | 0 | 2 | défaut thermique pompe 1 | |
| 003 | BORNIER | 0 | 3 | heure de pointe | |
| 004 | BORNIER | 0 | 4 | présence personel | |
| 005 | BORNIER | 0 | 5 | détecteur | |
| 006 | BORNIER | 0 | 6 | défaut liaison ou batterie | |
| 007 | BORNIER | 0 | 7 | demande eau réservoir | |
| 008 | BORNIER | 0 | 8 | alarme niveau bas | |
| 009 | BORNIER | 0 | 9 | compteur vers IMBSHEIM | ... |
| 010 | BORNIER | 0 | 10 | index compteur eau | m3 |
| 011 | BORNIER | 0 | 1 | niveau réservoir max : 4M | m |
| 012 | BORNIER | 0 | 10 | conso journalière | m3 |
| 013 | VIRTUELLE | | 1 | temps marche/jour pompe 1 | h/m/s |
| 014 | BORNIER | 0 | 11 | état pompe 2 | |
| 015 | BORNIER | 0 | 12 | défaut thermique pompe 2 | |
| 016 | BORNIER | 0 | 13 | défaut variateur pompe 2 | |
| 017 | BORNIER | 0 | 2 | niveau pompe 2 min : 19M max : 25M | m |
| 018 | VIRTUELLE | | 11 | temps marche/jour pompe 2 | h/m/s |
| 019 | BORNIER | 0 | 9 | conso vers IMBSHEIM | m3 |
| 020 | | | | | |
| 021 | BATTERIE | | | batterie | |
| 022 | SECTEUR | | | secteur | |